

Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'Arte

art. 7 D.M. 22.01.08 n°. 37 (G.U. n. 61 del 22.01.08 – conforme all. I)

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, operante nel settore installazione impianti di riscaldamento, idrico-sanitari ed elettrici, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

- ✓ iscritta nel registro delle imprese (DPR 7/12/95 n.581 della CCIAA di Treviso-Belluno n.01221970252;
iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (L. 08.08.1985 n°. 443)

esecutrice dell'impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manut. straord. ☐ altro

commissionato dal:

Comune di Belluno, con sede in Piazza Duomo, 1 – 32100 – Belluno (BL), eseguito presso i locali dell'appartamento A01, al piano terra del fabbricato denominato edificio "Kraller", Palazzina A, sito in Via Lungardo, 38 – 32100 – Belluno (BL), e di proprietà dello stesso

In edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile ☐ commerciale ☐ altri usi

dichiara

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 DM 37/08 da;
- ☒ seguito la norma tecnica applicata all'impiego:
UNI EN 1264-3:2009 (Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture)
- ☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5-6 DM 37/08);
- ☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- ☐ progetto ai sensi degli art. 05-07 DM 37/08
- ☒ schema di impianto realizzato
- ☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi:

☒ **Schede tecniche dei seguenti materiali:**

- sistema soffitto radiante Eurotherm modello Leonardo

declina

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data **10/10/2024**

Il Responsabile Tecnico
ai sensi

(sig. **Claudio Fant**)


F.IND. SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico
rag. **Claudio Fant**

Avvertenze per il Committente (responsabilità del committente o del proprietario) art. 8 DM 37/08;

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Data **10/10/24**

il Committente per ricevuta



Relazione tipologica del materiale utilizzato

Impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

dichiara

Che i materiali sottoelencati:

Descrizione	Norme di riferimento	Ubicazione installazione
☒ Tubo multistrato isolato Geberit Flowfit Ø32 con raccordi a pressare	UNI EN ISO 21003	Linee di mandata e ritorno montanti per collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto
☒ Valvola a sfera a passaggio totale a farfalla Rubinetterie Bresciane Ø1"	UNI EN 10226-1:2006	Per chiusura locale circuiti di mandata e ritorno collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto – in controsoffitto ispezionabile
☒ Pannello in cartongesso con EPS in grafite completo di tubazione a 5 strati in polietilene	EN 13163 – EN1264-4	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Pannello in cartongesso passivo con EPS	EN 13163	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore rosso	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione mandata impianto radiante a soffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore blu	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione ritorno impianto radiante a soffitto

sono conformi alla regola dell'arte.

Che i prodotti e/o componenti sottoelencati:

Descrizione	Ubicazione installazione
☒ Collettore di distribuzione per impianto radiante a soffitto LOEX BLife 8+8 circuiti	Corridoio d'ingresso in controsoffitto ispezionabile

sono conformi alla regola dell'arte;

☒ che il materiale utilizzato è idoneo all'ambiente dell'installazione;


☒ che l'intervento eseguito è compatibile con l'impianto preesistente.

Data 10 / 10 / 2024

F.IND.SOLUTIONS S.r.l.

L'Amministratore Unico

reg. Claudio Fant




Il sottoscritto declina ogni responsabilità per il mancato adeguamento della parte di impianto che non forma oggetto dell'intervento eseguito.

Data 10 / 10 / 2024

F.IND.SOLUTIONS S.r.l.

L'Amministratore Unico

reg. Claudio Fant



Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'Arte

art. 7 D.M. 22.01.08 n°. 37 (G.U. n. 61 del 22.01.08 – conforme all. I)

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, operante nel settore installazione impianti di riscaldamento, idrico-sanitari ed elettrici, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

- ✓ iscritta nel registro delle imprese (DPR 7/12/95 n.581 della CCIAA di Treviso-Belluno n.01221970252;
iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (L. 08.08.1985 n°. 443)

esecutrice dell'impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manut. straord. ☐ altro

commissionato dal:

Comune di Belluno, con sede in Piazza Duomo, 1 – 32100 – Belluno (BL), eseguito presso i locali dell'appartamento A02, al piano terra del fabbricato denominato edificio "Kraller", Palazzina A, sito in Via Lungardo, 38 – 32100 – Belluno (BL), e di proprietà dello stesso

In edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile ☐ commerciale ☐ altri usi

dichiaro

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 DM 37/08 da;
☒ seguito la norma tecnica applicata all'impiego:
UNI EN 1264-3:2009 (Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture)
☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5-6 DM 37/08);
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
☐ progetto ai sensi degli art. 05-07 DM 37/08
☒ schema di impianto realizzato
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi:

☒ **Schede tecniche dei seguenti materiali:**

- sistema soffitto radiante Eurotherm modello Leonardo

declino

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data **10 / 10 / 2024**

Il Responsabile Tecnico
ai sensi

(sig. **Claudio Fant**)

F.IND SOLUTIONS S.r.l.


L'Amministratore Unico
rag. **Claudio Fant**

Avvertenze per il Committente (responsabilità del committente o del proprietario) art. 8 DM 37/08;

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Data **10/10/24**

il Committente per ricevuta



Relazione tipologica del materiale utilizzato

Impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

dichiara

Che i materiali sottoelencati:

Descrizione	Norme di riferimento	Ubicazione installazione
☒ Tubo multistrato isolato Geberit Flowfit Ø32 con raccordi a pressare	UNI EN ISO 21003	Linee di mandata e ritorno montanti per collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto
☒ Valvola a sfera a passaggio totale a farfalla Rubinetterie Bresciane Ø1"	UNI EN 10226-1:2006	Per chiusura locale circuiti di mandata e ritorno collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto – in controsoffitto ispezionabile
☒ Pannello in cartongesso con EPS in grafite completo di tubazione a 5 strati in polietilene	EN 13163 – EN1264-4	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Pannello in cartongesso passivo con EPS	EN 13163	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore rosso	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione mandata impianto radiante a soffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore blu	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione ritorno impianto radiante a soffitto

sono conformi alla regola dell'arte.

Che i prodotti e/o componenti sottoelencati:

Descrizione	Ubicazione installazione
☒ Collettore di distribuzione per impianto radiante a soffitto LOEX BLife 8+8 circuiti	Corridoio d'ingresso in controsoffitto ispezionabile

sono conformi alla regola dell'arte;

☒ che il materiale utilizzato è idoneo all'ambiente dell'installazione;

☒ che l'intervento eseguito è compatibile con l'impianto preesistente.

Data **10 / 10 / 2024**

F.IND SOLUTIONS S.r.l.

L'Amministratore Unico

rag. Claudio Fant




Il sottoscritto declina ogni responsabilità per il mancato adeguamento della parte di impianto che non forma oggetto dell'intervento eseguito.

Data **10 / 10 / 2024**

F.IND SOLUTIONS S.r.l.

L'Amministratore Unico

rag. Claudio Fant



Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'Arte

art. 7 D.M. 22.01.08 n°. 37 (G.U. n. 61 del 22.01.08 – conforme all. I)

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, operante nel settore installazione impianti di riscaldamento, idrico-sanitari ed elettrici, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

- ✓ iscritta nel registro delle imprese (DPR 7/12/95 n.581 della CCIAA di Treviso-Belluno n.01221970252;
iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (L. 08.08.1985 n°. 443)

esecutrice dell'impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manut. straord. ☐ altro

commissionato dal:

Comune di Belluno, con sede in Piazza Duomo, 1 – 32100 – Belluno (BL), eseguito presso i locali dell'appartamento A03, al piano primo del fabbricato denominato edificio "Kraller", Palazzina A, sito in Via Lungardo, 38 – 32100 – Belluno (BL), e di proprietà dello stesso

In edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile ☐ commerciale ☐ altri usi

dichiara

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 DM 37/08 da;
☒ seguito la norma tecnica applicata all'impiego:
UNI EN 1264-3:2009 (Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture)
☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5-6 DM 37/08);
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
☐ progetto ai sensi degli art. 05-07 DM 37/08
☒ schema di impianto realizzato
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi:

☒ **Schede tecniche dei seguenti materiali:**


- sistema soffitto radiante Eurotherm modello Leonardo

declina


ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data **10 / 10 / 2024**

**Il Responsabile Tecnico
ai sensi
(sig. Claudio Fant)**



il dichiarante
F.IND SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico
rag. Claudio Fant

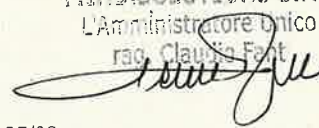


Avvertenze per il Committente (responsabilità del committente o del proprietario) art. 8 DM 37/08;

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Data **10/10/24**

il Committente per ricevuta



Relazione tipologica del materiale utilizzato

Impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

dichiara

Che i materiali sottoelencati:

Descrizione	Norme di riferimento	Ubicazione installazione
☒ Tubo multistrato isolato Geberit Flowfit Ø32 con raccordi a pressare	UNI EN ISO 21003	Linee di mandata e ritorno montanti per collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto
☒ Valvola a sfera a passaggio totale a farfalla Rubinetterie Bresciane Ø1"	UNI EN 10226-1:2006	Per chiusura locale circuiti di mandata e ritorno collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto – in controsoffitto ispezionabile
☒ Pannello in cartongesso con EPS in grafite completo di tubazione a 5 strati in polietilene	EN 13163 – EN1264-4	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Pannello in cartongesso passivo con EPS	EN 13163	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore rosso	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione mandata impianto radiante a soffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore blu	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione ritorno impianto radiante a soffitto

sono conformi alla regola dell'arte.

Che i prodotti e/o componenti sottoelencati:

Descrizione	Ubicazione installazione
☒ Collettore di distribuzione per impianto radiante a soffitto LOEX BLife 7+7 circuiti	Corridoio d'ingresso in controsoffitto ispezionabile


sono conformi alla regola dell'arte;

☒ che il materiale utilizzato è idoneo all'ambiente dell'installazione;

☒ che l'intervento eseguito è compatibile con l'impianto preesistente.

Data 10 / 10 / 2024

F.IND.SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico



Il sottoscritto declina ogni responsabilità per il mancato adeguamento della parte di impianto che non forma oggetto dell'intervento eseguito.

Data 10 / 10 / 2024

F.IND.SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico



Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'Arte

art. 7 D.M. 22.01.08 n°. 37 (G.U. n. 61 del 22.01.08 – conforme all. I)

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, operante nel settore installazione impianti di riscaldamento, idrico-sanitari ed elettrici, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

- ✓ iscritta nel registro delle imprese (DPR 7/12/95 n.581 della CCIAA di Treviso-Belluno n.01221970252;
iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (L. 08.08.1985 n°. 443)

esecutrice dell'impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manut. straord. ☐ altro

commissionato dal:

Comune di Belluno, con sede in Piazza Duomo, 1 – 32100 – Belluno (BL), eseguito presso i locali dell'appartamento A04, al piano primo del fabbricato denominato edificio "Kraller", Palazzina A, sito in Via Lungardo, 38 – 32100 – Belluno (BL), e di proprietà dello stesso

In edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile ☐ commerciale ☐ altri usi

dichiara

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 DM 37/08 da
- ☒ seguito la norma tecnica applicata all'impiego:
UNI EN 1264-3:2009 (Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture)
- ☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5-6 DM 37/08);
- ☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- ☐ progetto ai sensi degli art. 05-07 DM 37/08
- ☒ schema di impianto realizzato
- ☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi:

☒ **Schede tecniche dei seguenti materiali:**

- sistema soffitto radiante Eurotherm modello Leonardo


declina

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data **10 / 10 / 2024**


**Il Responsabile Tecnico
ai sensi**

(sig. Claudio Fant)



il dichiarante

F.IND.SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico

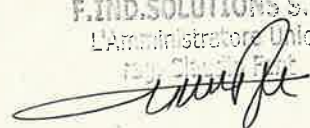


Avvertenze per il Committente (responsabilità del committente o del proprietario) art. 8 DM 37/08;

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Data **10 / 10 / 24**

il Committente per ricevuta



Relazione tipologica del materiale utilizzato

Impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

dichiara

Che i materiali sottoelencati:

Descrizione	Norme di riferimento	Ubicazione installazione
☒ Tubo multistrato isolato Geberit Flowfit Ø32 con raccordi a pressare	UNI EN ISO 21003	Linee di mandata e ritorno montanti per collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto
☒ Valvola a sfera a passaggio totale a farfalla Rubinetterie Bresciane Ø1"	UNI EN 10226-1:2006	Per chiusura locale circuiti di mandata e ritorno collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto – in controsoffitto ispezionabile
☒ Pannello in cartongesso con EPS in grafite completo di tubazione a 5 strati in polietilene	EN 13163 – EN1264-4	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Pannello in cartongesso passivo con EPS	EN 13163	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore rosso	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione mandata impianto radiante a soffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore blu	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione ritorno impianto radiante a soffitto

sono conformi alla regola dell'arte.

Che i prodotti e/o componenti sottoelencati:

Descrizione	Ubicazione installazione
☒ Collettore di distribuzione per impianto radiante a soffitto LOEX BLife 3+3 circuiti	Disimpegno d'ingresso in controsoffitto ispezionabile


sono conformi alla regola dell'arte;

☒ che il materiale utilizzato è idoneo all'ambiente dell'installazione;

☒ che l'intervento eseguito è compatibile con l'impianto preesistente.

Data **10 / 10 / 2024**


F.IND SOLUTIONS S.R.L.
L'Amministratore Unico
rag. Claudio Fant

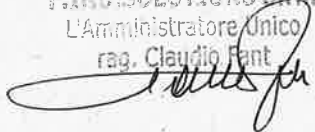

Il sottoscritto declina ogni responsabilità per il mancato adeguamento della parte di impianto che non forma oggetto dell'intervento eseguito.

Data **10 / 10 / 2024**

F.IND SOLUTIONS S.R.L.
L'Amministratore Unico
rag. Claudio Fant



Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'Arte

art. 7 D.M. 22.01.08 n°. 37 (G.U. n. 61 del 22.01.08 – conforme all. I)

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **FIND SOLUTIONS S.R.L.**, operante nel settore installazione impianti di riscaldamento, idrico-sanitari ed elettrici, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

- ✓ iscritta nel registro delle imprese (DPR 7/12/95 n.581 della CCIAA di Treviso-Belluno n.01221970252;
iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (L. 08.08.1985 n°. 443)

esecutrice dell'impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manut. straord. ☐ altro

commissionato dal:

Comune di Belluno, con sede in Piazza Duomo, 1 – 32100 – Belluno (BL), eseguito presso i locali dell'appartamento A05, al piano primo del fabbricato denominato edificio "Kraller", Palazzina A, sito in Via Lungardo, 38 – 32100 – Belluno (BL), e di proprietà dello stesso

In edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile ☐ commerciale ☐ altri usi

dichiaro

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 DM 37/08 da;
☒ seguito la norma tecnica applicata all'impiego:
UNI EN 1264-3:2009 (Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture)
☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5-6 DM 37/08);
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
☐ progetto ai sensi degli art. 05-07 DM 37/08
☒ schema di impianto realizzato
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi:

☒ **Schede tecniche dei seguenti materiali:**


- sistema soffitto radiante Eurotherm modello Leonardo

declino


ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data **10 / 10 / 2024**

**Il Responsabile Tecnico
ai sensi
(sig. Claudio Fant)**

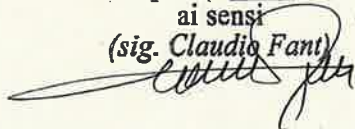

**FIND SOLUTIONS S.r.l.
Amministratore Unico**

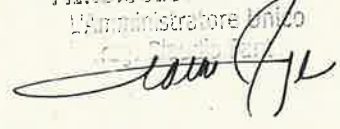


Avvertenze per il Committente (responsabilità del committente o del proprietario) art. 8 DM 37/08;

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Data **10/10/24**

il Committente per ricevuta



Relazione tipologica del materiale utilizzato

Impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

dichiara

Che i materiali sottoelencati:

Descrizione	Norme di riferimento	Ubicazione installazione
☒ Tubo multistrato isolato Geberit Flowfit Ø32 con raccordi a pressare	UNI EN ISO 21003	Linee di mandata e ritorno montanti per collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto
☒ Valvola a sfera a passaggio totale a farfalla Rubinetterie Bresciane Ø1"	UNI EN 10226-1:2006	Per chiusura locale circuiti di mandata e ritorno collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto – in controsoffitto ispezionabile
☒ Pannello in cartongesso con EPS in grafite completo di tubazione a 5 strati in polietilene	EN 13163 – EN1264-4	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Pannello in cartongesso passivo con EPS	EN 13163	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore rosso	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione mandata impianto radiante a soffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore blu	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione ritorno impianto radiante a soffitto

sono conformi alla regola dell'arte.

Che i prodotti e/o componenti sottoelencati:


Descrizione	Ubicazione installazione
☒ Collettore di distribuzione per impianto radiante a soffitto LOEX BLife 7+7 circuiti	Corridoio d'ingresso in controsoffitto ispezionabile

sono conformi alla regola dell'arte;

☒ che il materiale utilizzato è idoneo all'ambiente dell'installazione;


☒ che l'intervento eseguito è compatibile con l'impianto preesistente.

Data **10 / 10 / 2024**

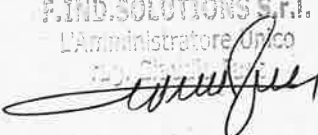F.IND.SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico


Il sottoscritto declina ogni responsabilità per il mancato adeguamento della parte di impianto che non forma oggetto dell'intervento eseguito.

Data **10 / 10 / 2024**

F.IND.SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico


Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'Arte

art. 7 D.M. 22.01.08 n° 37 (G.U. n. 61 del 22.01.08 – conforme all. I)

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, operante nel settore installazione impianti di riscaldamento, idrico-sanitari ed elettrici, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

- ✓ iscritta nel registro delle imprese (DPR 7/12/95 n.581 della CCIAA di Treviso-Belluno n.01221970252;
iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (L. 08.08.1985 n° 443)

esecutrice dell'impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manut. straord. ☐ altro

commissionato dal:

Comune di Belluno, con sede in Piazza Duomo, 1 – 32100 – Belluno (BL), eseguito presso i locali dell'appartamento A06, al piano secondo del fabbricato denominato edificio "Kraller", Palazzina A, sito in Via Lungardo, 38 – 32100 – Belluno (BL), e di proprietà dello stesso

In edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile ☐ commerciale ☐ altri usi

dichiara

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 DM 37/08 da
- ☒ seguito la norma tecnica applicata all'impiego:
UNI EN 1264-3:2009 (Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture)
- ☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5-6 DM 37/08);
- ☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allègati obbligatori:

- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- ☐ progetto ai sensi degli art. 05-07 DM 37/08
- ☒ schema di impianto realizzato
- ☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi:

☒ **Schede tecniche dei seguenti materiali:**

- sistema soffitto radiante Eurotherm modello Leonardo

declina

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data **10 / 10 / 2024**

Il Responsabile Tecnico

ai sensi

(sig. **Claudio Fant**)

F.IND SOLUTIONS S.r.l.

L'Amministratore Unico

Avvertenze per il Committente (responsabilità del committente o del proprietario) art. 8 DM 37/08;

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Data **10/10/24**

il Committente per ricevuta



Relazione tipologica del materiale utilizzato

Impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

dichiara

Che i materiali sottoelencati:

Descrizione	Norme di riferimento	Ubicazione installazione
☒ Tubo multistrato isolato Geberit Flowfit Ø32 con raccordi a pressare	UNI EN ISO 21003	Linee di mandata e ritorno montanti per collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto
☒ Valvola a sfera a passaggio totale a farfalla Rubinetterie Bresciane Ø1"	UNI EN 10226-1:2006	Per chiusura locale circuiti di mandata e ritorno collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto – in controsoffitto ispezionabile
☒ Pannello in cartongesso con EPS in grafite completo di tubazione a 5 strati in polietilene	EN 13163 – EN1264-4	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Pannello in cartongesso passivo con EPS	EN 13163	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore rosso	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione mandata impianto radiante a soffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore blu	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione ritorno impianto radiante a soffitto

sono conformi alla regola dell'arte.

Che i prodotti e/o componenti sottoelencati:

Descrizione	Ubicazione installazione
☒ Collettore di distribuzione per impianto radiante a soffitto LOEX BLife 7+7 circuiti	Corridoio d'ingresso in controsoffitto ispezionabile

sono conformi alla regola dell'arte;


☒ che il materiale utilizzato è idoneo all'ambiente dell'installazione;

☒ che l'intervento eseguito è compatibile con l'impianto preesistente.

Data 10 / 10 / 2024

F.IND.SOLUTIONS S.r.l.

L'Amministratore Unico



Il sottoscritto declina ogni responsabilità per il mancato adeguamento della parte di impianto che non forma oggetto dell'intervento eseguito.

Data 10 / 10 / 2024

F.IND.SOLUTIONS S.r.l.

L'Amministratore Unico



Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'Arte

art. 7 D.M. 22.01.08 n°. 37 (G.U. n. 61 del 22.01.08 – conforme all. I)

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, operante nel settore installazione impianti di riscaldamento, idrico-sanitari ed elettrici, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

- ✓ iscritta nel registro delle imprese (DPR 7/12/95 n.581 della CCIAA di Treviso-Belluno n.01221970252;
iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (L. 08.08.1985 n°. 443)

esecutrice dell'impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manut. straord. ☐ altro

commissionato dal:

Comune di Belluno, con sede in Piazza Duomo, 1 – 32100 – Belluno (BL), eseguito presso i locali dell'appartamento A07, al piano secondo del fabbricato denominato edificio "Kraller", Palazzina A, sito in Via Lungardo, 38 – 32100 – Belluno (BL), e di proprietà dello stesso

In edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile ☐ commerciale ☐ altri usi

dichiara

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 DM 37/08 da
- ☒ seguito la norma tecnica applicata all'impiego:
UNI EN 1264-3:2009 (Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture)
- ☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5-6 DM 37/08);
- ☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- ☐ progetto ai sensi degli art. 05-07 DM 37/08
- ☒ schema di impianto realizzato
- ☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi:

☒ **Schede tecniche dei seguenti materiali:**

- sistema soffitto radiante Eurotherm modello Leonardo


declina

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data **10 / 10 / 2024**

**Il Responsabile Tecnico
ai sensi**

(sig. Claudio Fant)



il dichiarante

F.IND SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico




Avvertenze per il Committente (responsabilità del committente o del proprietario) art. 8 DM 37/08;

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Data **16 / 10 / 24**

il Committente per ricevuta

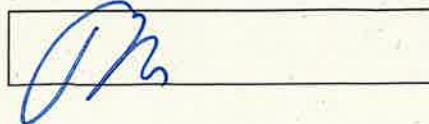

Relazione tipologica del materiale utilizzato

Impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

dichiara

Che i materiali sottoelencati:

Descrizione	Norme di riferimento	Ubicazione installazione
☒ Tubo multistrato isolato Geberit Flowfit Ø32 con raccordi a pressare	UNI EN ISO 21003	Linee di mandata e ritorno montanti per collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto
☒ Valvola a sfera a passaggio totale a farfalla Rubinetterie Bresciane Ø1"	UNI EN 10226-1:2006	Per chiusura locale circuiti di mandata e ritorno collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto – in controsoffitto ispezionabile
☒ Pannello in cartongesso con EPS in grafite completo di tubazione a 5 strati in polietilene	EN 13163 – EN1264-4	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Pannello in cartongesso passivo con EPS	EN 13163	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore rosso	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione mandata impianto radiante a soffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore blu	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione ritorno impianto radiante a soffitto

sono conformi alla regola dell'arte.

Che i prodotti e/o componenti sottoelencati:

Descrizione	Ubicazione installazione
☒ Collettore di distribuzione per impianto radiante a soffitto LOEX BLife 3+3 circuiti	Disimpegno d'ingresso in controsoffitto ispezionabile

sono conformi alla regola dell'arte;

☒ che il materiale utilizzato è idoneo all'ambiente dell'installazione;

☒ che l'intervento eseguito è compatibile con l'impianto preesistente.

Data **10 / 10 / 2024**

F.IND.SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico
rag. Claudio Fant

Il sottoscritto declina ogni responsabilità per il mancato adeguamento della parte di impianto che non forma oggetto dell'intervento eseguito.

Data **10 / 10 / 2024**

F.IND.SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico
rag. Claudio Fant

Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'Arte

art. 7 D.M. 22.01.08 n°. 37 (G.U. n. 61 del 22.01.08 – conforme all. I)

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, operante nel settore installazione impianti di riscaldamento, idrico-sanitari ed elettrici, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252
✓ iscritta nel registro delle imprese (DPR 7/12/95 n.581 della CCIAA di Treviso-Belluno n.01221970252;
iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (L. 08.08.1985 n°. 443)

esecutrice dell'impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manut. straord. ☐ altro

commissionato dal:

Comune di Belluno, con sede in Piazza Duomo, 1 – 32100 – Belluno (BL), eseguito presso i locali dell'appartamento A08, al piano secondo del fabbricato denominato edificio "Kraller", Palazzina A, sito in Via Lungardo, 38 – 32100 – Belluno (BL), e di proprietà dello stesso

In edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile ☐ commerciale ☐ altri usi

dichiara

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 DM 37/08 da
- ☒ seguito la norma tecnica applicata all'impiego:
UNI EN 1264-3:2009 (Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture)
- ☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5-6 DM 37/08);
- ☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- ☐ progetto ai sensi degli art. 05-07 DM 37/08
- ☒ schema di impianto realizzato
- ☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi:

☒ **Schede tecniche dei seguenti materiali:**

- sistema soffitto radiante Eurotherm modello Leonardo


declina

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data **10 / 10 / 2024**

Il Responsabile Tecnico
ai sensi

(sig. Claudio Fant)



il dichiarante


F.IND SOLUTIONS S.R.L.
Amministratore Unico



Avvertenze per il Committente (responsabilità del committente o del proprietario) art. 8 DM 37/08;
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Data **10.10.24**

il Committente per ricevuta



Relazione tipologica del materiale utilizzato

Impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

dichiara

Che i materiali sottoelencati:

Descrizione	Norme di riferimento	Ubicazione installazione
☒ Tubo multistrato isolato Geberit Flowfit Ø32 con raccordi a pressare	UNI EN ISO 21003	Linee di mandata e ritorno montanti per collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto
☒ Valvola a sfera a passaggio totale a farfalla Rubinetterie Bresciane Ø1"	UNI EN 10226-1:2006	Per chiusura locale circuiti di mandata e ritorno collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto – in controsoffitto ispezionabile
☒ Pannello in cartongesso con EPS in grafite completo di tubazione a 5 strati in polietilene	EN 13163 – EN1264-4	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Pannello in cartongesso passivo con EPS	EN 13163	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore rosso	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione mandata impianto radiante a soffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore blu	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione ritorno impianto radiante a soffitto

sono conformi alla regola dell'arte.

Che i prodotti e/o componenti sottoelencati:

Descrizione	Ubicazione installazione
☒ Collettore di distribuzione per impianto radiante a soffitto LOEX BLife 7+7 circuiti	Corridoio d'ingresso in controsoffitto ispezionabile


sono conformi alla regola dell'arte;

☒ che il materiale utilizzato è idoneo all'ambiente dell'installazione;

☒ che l'intervento eseguito è compatibile con l'impianto preesistente.

Data **10 / 10 / 2024**


F.IND.SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico
reg. Claudio Fant

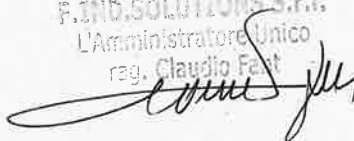

Il sottoscritto declina ogni responsabilità per il mancato adeguamento della parte di impianto che non forma oggetto dell'intervento eseguito.

Data **10 / 10 / 2024**

F.IND.SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico
reg. Claudio Fant



Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'Arte

art. 7 D.M. 22.01.08 n°. 37 (G.U. n. 61 del 22.01.08 – conforme all. I)

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, operante nel settore installazione impianti di riscaldamento, idrico-sanitari ed elettrici, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

- ✓ iscritta nel registro delle imprese (DPR 7/12/95 n.581 della CCIAA di Treviso-Belluno n.01221970252;
iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (L. 08.08.1985 n°. 443)

esecutrice dell'impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manut. straord. ☐ altro

commissionato dal:

Comune di Belluno, con sede in Piazza Duomo, 1 – 32100 – Belluno (BL), eseguito presso i locali dell'appartamento B01, al piano terra del fabbricato denominato edificio "Kraller", Palazzina B, sito in Via Lungardo, 38 – 32100 – Belluno (BL), e di proprietà dello stesso

In edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile ☐ commerciale ☐ altri usi

dichiaro

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 DM 37/08 da
- ☒ seguito la norma tecnica applicata all'impiego:
UNI EN 1264-3:2009 (Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture)
- ☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5-6 DM 37/08);
- ☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- ☐ progetto ai sensi degli art. 05-07 DM 37/08
- ☒ schema di impianto realizzato
- ☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi:

☒ **Schede tecniche dei seguenti materiali:**

- sistema soffitto radiante Eurotherm modello Leonardo

declino

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data **10 / 10 / 2024**

Il Responsabile Tecnico
ai sensi
(sig. Claudio Fant)


F.IND SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico
rag. Claudio Fant

Avvertenze per il Committente (responsabilità del committente o del proprietario) art. 8 DM 37/08;

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Data **10/10/24**

il Committente per ricevuta



Relazione tipologica del materiale utilizzato

Impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

dichiara

Che i materiali sottoelencati:

Descrizione	Norme di riferimento	Ubicazione installazione
☒ Tubo multistrato isolato Geberit Flowfit Ø32 con raccordi a pressare	UNI EN ISO 21003	Linee di mandata e ritorno montanti per collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto
☒ Valvola a sfera a passaggio totale a farfalla Rubinetterie Bresciane Ø1"	UNI EN 10226-1:2006	Per chiusura locale circuiti di mandata e ritorno collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto – in controsoffitto ispezionabile
☒ Pannello in cartongesso con EPS in grafite completo di tubazione a 5 strati in polietilene	EN 13163 – EN1264-4	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Pannello in cartongesso passivo con EPS	EN 13163	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore rosso	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione mandata impianto radiante a soffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore blu	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione ritorno impianto radiante a soffitto

sono conformi alla regola dell'arte.

Che i prodotti e/o componenti sottoelencati:

Descrizione	Ubicazione installazione
☒ Collettore di distribuzione per impianto radiante a soffitto LOEX BLife 4+4 circuiti	Disimpegno in controsoffitto ispezionabile

sono conformi alla regola dell'arte;

☒ che il materiale utilizzato è idoneo all'ambiente dell'installazione;


☒ che l'intervento eseguito è compatibile con l'impianto preesistente.

Data **10 / 10 / 2024**

F.IND.SOLUTIONS S.r.l.

L'Amministratore Unico

rog. Claudio Fant



Il sottoscritto declina ogni responsabilità per il mancato adeguamento della parte di impianto che non forma oggetto dell'intervento eseguito.

Data **10 / 10 / 2024**

F.IND.SOLUTIONS S.r.l.

L'Amministratore Unico

rog. Claudio Fant



Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'Arte

art. 7 D.M. 22.01.08 n°. 37 (G.U. n. 61 del 22.01.08 – conforme all. I)

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, operante nel settore installazione impianti di riscaldamento, idrico-sanitari ed elettrici, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

- ✓ iscritta nel registro delle imprese (DPR 7/12/95 n.581 della CCIAA di Treviso-Belluno n.01221970252;
iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (L. 08.08.1985 n°. 443)

esecutrice dell'impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manut. straord. ☐ altro

commissionato dal:

Comune di Belluno, con sede in Piazza Duomo, 1 – 32100 – Belluno (BL), eseguito presso i locali dell'appartamento B02, al piano terra del fabbricato denominato edificio "Kraller", Palazzina B, sito in Via Lungardo, 38 – 32100 – Belluno (BL), e di proprietà dello stesso

In edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile ☐ commerciale ☐ altri usi

dichiara

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 DM 37/08 da
- ☒ seguito la norma tecnica applicata all'impiego:
UNI EN 1264-3:2009 (Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture)
- ☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5-6 DM 37/08);
- ☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- ☐ progetto ai sensi degli art. 05-07 DM 37/08
- ☒ schema di impianto realizzato
- ☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi:

☒ **Schede tecniche dei seguenti materiali:**

- sistema soffitto radiante Eurotherm modello Leonardo


declina

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data **10 / 10 / 2024**

Il Responsabile Tecnico
ai sensi

(sig. Claudio Fant)



il dichiarante

F.IND SOLUTIONS S.r.l.

L'Amministratore Unico

rag. Claudio Fant




Avvertenze per il Committente (responsabilità del committente o del proprietario) art. 8 DM 37/08;

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Data **10 / 10 / 24**

il Committente per ricevuta

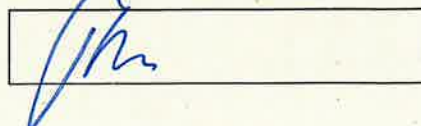

Relazione tipologica del materiale utilizzato

Impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

dichiara

Che i materiali sottoelencati:

Descrizione	Norme di riferimento	Ubicazione installazione
☒ Tubo multistrato isolato Geberit Flowfit Ø32 con raccordi a pressare	UNI EN ISO 21003	Linee di mandata e ritorno montanti per collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto
☒ Valvola a sfera a passaggio totale a farfalla Rubinetterie Bresciane Ø1"	UNI EN 10226-1:2006	Per chiusura locale circuiti di mandata e ritorno collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto – in controsoffitto ispezionabile
☒ Pannello in cartongesso con EPS in grafite completo di tubazione a 5 strati in polietilene	EN 13163 – EN1264-4	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Pannello in cartongesso passivo con EPS	EN 13163	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore rosso	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione mandata impianto radiante a soffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore blu	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione ritorno impianto radiante a soffitto

sono conformi alla regola dell'arte.

Che i prodotti e/o componenti sottoelencati:

Descrizione	Ubicazione installazione
☒ Collettore di distribuzione per impianto radiante a soffitto LOEX BLife 4+4 circuiti	Disimpegno in controsoffitto ispezionabile

sono conformi alla regola dell'arte;

☒ che il materiale utilizzato è idoneo all'ambiente dell'installazione;


☒ che l'intervento eseguito è compatibile con l'impianto preesistente.

Data **10 / 10 / 2024**

F.IND.SOLUTIONS S.R.L.

L'Amministratore Unico

rog. Claudio Fant



Il sottoscritto declina ogni responsabilità per il mancato adeguamento della parte di impianto che non forma oggetto dell'intervento eseguito.

Data **10 / 10 / 2024**

F.IND.SOLUTIONS S.R.L.

L'Amministratore Unico

rog. Claudio Fant



Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'Arte

art. 7 D.M. 22.01.08 n°. 37 (G.U. n. 61 del 22.01.08 – conforme all. I)

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, operante nel settore installazione impianti di riscaldamento, idrico-sanitari ed elettrici, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

- ✓ iscritta nel registro delle imprese (DPR 7/12/95 n.581 della CCIAA di Treviso-Belluno n.01221970252;
iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (L. 08.08.1985 n°. 443)

esecutrice dell'impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manut. straord. ☐ altro

commissionato dal:

Comune di Belluno, con sede in Piazza Duomo, 1 – 32100 – Belluno (BL), eseguito presso i locali dell'appartamento B03, al piano terra del fabbricato denominato edificio "Kraller", Palazzina B, sito in Via Lungardo, 38 – 32100 – Belluno (BL), e di proprietà dello stesso

In edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile ☐ commerciale ☐ altri usi

dichiara

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 DM 37/08 da
- ☒ seguito la norma tecnica applicata all'impiego:
UNI EN 1264-3:2009 (Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture)
- ☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5-6 DM 37/08);
- ☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- ☐ progetto ai sensi degli art. 05-07 DM 37/08
- ☒ schema di impianto realizzato
- ☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi:

☒ **Schede tecniche dei seguenti materiali:**


- sistema soffitto radiante Eurotherm modello Leonardo

declina

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data **10 / 10 / 2024**

**Il Responsabile Tecnico
ai sensi
(sig. Claudio Fant)**



**il dichiarante
L'Amministratore Unico**




Avvertenze per il Committente (responsabilità del committente o del proprietario) art. 8 DM 37/08;

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Data **10/10/24**

il Committente per ricevuta

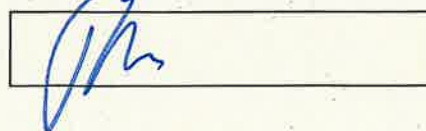

Relazione tipologica del materiale utilizzato

Impianto;

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

dichiara

Che i materiali sottoelencati:

Descrizione	Norme di riferimento	Ubicazione installazione
☒ Tubo multistrato isolato Geberit Flowfit Ø32 con raccordi a pressare	UNI EN ISO 21003	Linee di mandata e ritorno montanti per collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto
☒ Valvola a sfera a passaggio totale a farfalla Rubinetterie Bresciane Ø1"	UNI EN 10226-1:2006	Per chiusura locale circuiti di mandata e ritorno collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto – in controsoffitto ispezionabile
☒ Pannello in cartongesso con EPS in grafite completo di tubazione a 5 strati in polietilene	EN 13163 – EN1264-4	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Pannello in cartongesso passivo con EPS	EN 13163	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore rosso	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione mandata impianto radiante a soffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore blu	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione ritorno impianto radiante a soffitto

sono conformi alla regola dell'arte.

Che i prodotti e/o componenti sottoelencati:

Descrizione	Ubicazione installazione
☒ Collettore di distribuzione per impianto radiante a soffitto LOEX BLife 6+6 circuiti	Corridoio d'ingresso in controsoffitto ispezionabile


sono conformi alla regola dell'arte;

☒ che il materiale utilizzato è idoneo all'ambiente dell'installazione;

☒ che l'intervento eseguito è compatibile con l'impianto preesistente.

Data **10 / 10 / 2024**


F.IND.SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico
rag. Claudio Fant

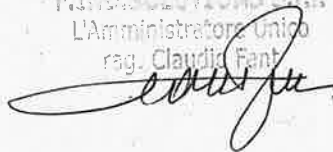

Il sottoscritto declina ogni responsabilità per il mancato adeguamento della parte di impianto che non forma oggetto dell'intervento eseguito.

Data **10 / 10 / 2024**

F.IND.SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico
rag. Claudio Fant

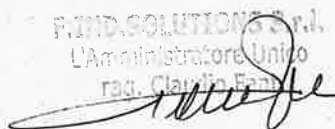

Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'Arte

art. 7 D.M. 22.01.08 n°. 37 (G.U. n. 61 del 22.01.08 – conforme all. I)

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, operante nel settore installazione impianti di riscaldamento, idrico-sanitari ed elettrici, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

- ✓ iscritta nel registro delle imprese (DPR 7/12/95 n.581 della CCIAA di Treviso-Belluno n.01221970252;
iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (L. 08.08.1985 n°. 443)

esecutrice dell'impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manut. straord. ☐ altro

commissionato dal:

Comune di Belluno, con sede in Piazza Duomo, 1 – 32100 – Belluno (BL), eseguito presso i locali dell'appartamento B04, al piano primo del fabbricato denominato edificio "Kraller", Palazzina B, sito in Via Lungardo, 38 – 32100 – Belluno (BL), e di proprietà dello stesso

In edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile ☐ commerciale ☐ altri usi

dichiara

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 DM 37/08 da
- ☒ seguito la norma tecnica applicata all'impiego:
UNI EN 1264-3:2009 (Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture)
- ☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5-6 DM 37/08);
- ☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- ☐ progetto ai sensi degli art. 05-07 DM 37/08
- ☒ schema di impianto realizzato
- ☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi:

☒ **Schede tecniche dei seguenti materiali:**

- sistema soffitto radiante Eurotherm modello Leonardo


declina

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data **10 / 10 / 2024**

**Il Responsabile Tecnico
ai sensi**

(sig. **Claudio Fant**)



F.IND SOLUTIONS S.R.L.
L'Amministratore Unico




Avvertenze per il Committente (responsabilità del committente o del proprietario) art. 8 DM 37/08;

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Data **10/10/24**

il Committente per ricevuta

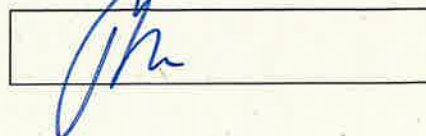

Relazione tipologica del materiale utilizzato

Impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

dichiara

Che i materiali sottoelencati:

Descrizione	Norme di riferimento	Ubicazione installazione
☒ Tubo multistrato isolato Geberit Flowfit Ø32 con raccordi a pressare	UNI EN ISO 21003	Linee di mandata e ritorno montanti per collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto
☒ Valvola a sfera a passaggio totale a farfalla Rubinetterie Bresciane Ø1"	UNI EN 10226-1:2006	Per chiusura locale circuiti di mandata e ritorno collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto – in controsoffitto ispezionabile
☒ Pannello in cartongesso con EPS in grafite completo di tubazione a 5 strati in polietilene	EN 13163 – EN1264-4	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Pannello in cartongesso passivo con EPS	EN 13163	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore rosso	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione mandata impianto radiante a soffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore blu	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione ritorno impianto radiante a soffitto

sono conformi alla regola dell'arte.

Che i prodotti e/o componenti sottoelencati:


Descrizione	Ubicazione installazione
☒ Collettore di distribuzione per impianto radiante a soffitto LOEX BLife 3+3 circuiti	Disimpegno in controsoffitto ispezionabile

sono conformi alla regola dell'arte;

☒ che il materiale utilizzato è idoneo all'ambiente dell'installazione;

☒ che l'intervento eseguito è compatibile con l'impianto preesistente.

Data **10 / 10 / 2024**

F.IND.SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico
rag. Claudio Fant


Il sottoscritto declina ogni responsabilità per il mancato adeguamento della parte di impianto che non forma oggetto dell'intervento eseguito.

Data **10 / 10 / 2024**

F.IND.SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico
rag. Claudio Fant


Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'Arte

art. 7 D.M. 22.01.08 n°. 37 (G.U. n. 61 del 22.01.08 – conforme all. I)

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, operante nel settore installazione impianti di riscaldamento, idrico-sanitari ed elettrici, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

- ✓ iscritta nel registro delle imprese (DPR 7/12/95 n.581 della CCIAA di Treviso-Belluno n.01221970252;
iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (L. 08.08.1985 n°. 443)

esecutrice dell'impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manut. straord. ☐ altro

commissionato dal:

Comune di Belluno, con sede in Piazza Duomo, 1 – 32100 – Belluno (BL), eseguito presso i locali dell'appartamento B05, al piano primo del fabbricato denominato edificio "Kraller", Palazzina B, sito in Via Lungardo, 38 – 32100 – Belluno (BL), e di proprietà dello stesso

In edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile ☐ commerciale ☐ altri usi

dichiaro

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 DM 37/08 da;
☒ seguito la norma tecnica applicata all'impiego:
UNI EN 1264-3:2009 (Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture)
☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5-6 DM 37/08);
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
☐ progetto ai sensi degli art. 05-07 DM 37/08
☒ schema di impianto realizzato
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi:

☒ **Schede tecniche dei seguenti materiali:**

- sistema soffitto radiante Eurotherm modello Leonardo

declino

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.


Data **10 / 10 / 2024**

**Il Responsabile Tecnico
ai sensi
(sig. Claudio Fant)**



il dichiarante

**F.IND SOLUTIONS S.R.L.
L'Amministratore Unico
rag. Claudio Fant**

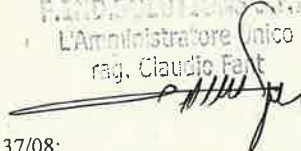


Avvertenze per il Committente (responsabilità del committente o del proprietario) art. 8 DM 37/08;

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Data **10 / 10 / 24**

il Committente per ricevuta

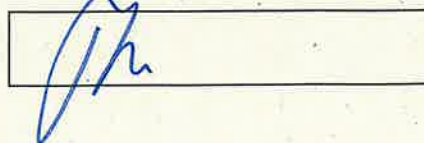

Relazione tipologica del materiale utilizzato

Impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

dichiara

Che i materiali sottoelencati:

Descrizione	Norme di riferimento	Ubicazione installazione
☒ Tubo multistrato isolato Geberit Flowfit Ø32 con raccordi a pressare	UNI EN ISO 21003	Linee di mandata e ritorno montanti per collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto
☒ Valvola a sfera a passaggio totale a farfalla Rubinetterie Bresciane Ø1"	UNI EN 10226-1:2006	Per chiusura locale circuiti di mandata e ritorno collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto – in controsoffitto ispezionabile
☒ Pannello in cartongesso con EPS in grafite completo di tubazione a 5 strati in polietilene	EN 13163 – EN1264-4	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Pannello in cartongesso passivo con EPS	EN 13163	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore rosso	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione mandata impianto radiante a soffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore blu	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione ritorno impianto radiante a soffitto

sono conformi alla regola dell'arte.

Che i prodotti e/o componenti sottoelencati:

Descrizione	Ubicazione installazione
☒ Collettore di distribuzione per impianto radiante a soffitto LOEX BLife 5+5 circuiti	Disimpegno in controsoffitto ispezionabile

sono conformi alla regola dell'arte;

☒ che il materiale utilizzato è idoneo all'ambiente dell'installazione;

☒ che l'intervento eseguito è compatibile con l'impianto preesistente.

Data 10 / 10 / 2024

F.IND.SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico
rag. Claudio Fant

Il sottoscritto declina ogni responsabilità per il mancato adeguamento della parte di impianto che non forma oggetto dell'intervento eseguito.

Data 10 / 10 / 2024

F.IND.SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico
rag. Claudio Fant

Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'Arte

art. 7 D.M. 22.01.08 n°. 37 (G.U. n. 61 del 22.01.08 – conforme all. I)

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, operante nel settore installazione impianti di riscaldamento, idrico-sanitari ed elettrici, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

- ✓ iscritta nel registro delle imprese (DPR 7/12/95 n.581 della CCIAA di Treviso-Belluno n.01221970252;
iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (L. 08.08.1985 n°. 443)

esecutrice dell'impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manut. straord. ☐ altro

comissionato dal:

Comune di Belluno, con sede in Piazza Duomo, 1 – 32100 – Belluno (BL), eseguito presso i locali dell'appartamento B06, al piano primo del fabbricato denominato edificio "Kraller", Palazzina B, sito in Via Lungardo, 38 – 32100 – Belluno (BL), e di proprietà dello stesso

In edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile ☐ commerciale ☐ altri usi

dichiara

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 DM 37/08 da;
☒ seguito la norma tecnica applicata all'impiego:
UNI EN 1264-3:2009 (Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture)
☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5-6 DM 37/08);
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
☐ progetto ai sensi degli art. 05-07 DM 37/08
☒ schema di impianto realizzato
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi:

☒ **Schede tecniche dei seguenti materiali:**

- sistema soffitto radiante Eurotherm modello Leonardo

declina

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data **10 / 10 / 2024**

**Il Responsabile Tecnico
ai sensi
(sig. Claudio Fant)**

il dichiarante


F.IND SOLUTIONS S.R.L.
L'Amministratore Unico
reg. Claudio Fant

Avvertenze per il Committente (responsabilità del committente o del proprietario) art. 8 DM 37/08;

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Data **10/10/24**

il Committente per ricevuta



Relazione tipologica del materiale utilizzato

Impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

dichiara

Che i materiali sottoelencati:

Descrizione	Norme di riferimento	Ubicazione installazione
☒ Tubo multistrato isolato Geberit Flowfit Ø32 con raccordi a pressare	UNI EN ISO 21003	Linee di mandata e ritorno montanti per collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto
☒ Valvola a sfera a passaggio totale a farfalla Rubinetterie Bresciane Ø1"	UNI EN 10226-1:2006	Per chiusura locale circuiti di mandata e ritorno collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto – in controsoffitto ispezionabile
☒ Pannello in cartongesso con EPS in grafite completo di tubazione a 5 strati in polietilene	EN 13163 – EN1264-4	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Pannello in cartongesso passivo con EPS	EN 13163	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore rosso	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione mandata impianto radiante a soffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore blu	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione ritorno impianto radiante a soffitto

sono conformi alla regola dell'arte.

Che i prodotti e/o componenti sottoelencati:

Descrizione	Ubicazione installazione
☒ Collettore di distribuzione per impianto radiante a soffitto LOEX BLife 4+4 circuiti	Disimpegno in controsoffitto ispezionabile


sono conformi alla regola dell'arte;

☒ che il materiale utilizzato è idoneo all'ambiente dell'installazione;

☒ che l'intervento eseguito è compatibile con l'impianto preesistente.

Data 10 / 10 / 2024


F.IND.SOLUTIONS S.R.L.
L'Amministratore Unico
rag. Claudio Fant



Il sottoscritto declina ogni responsabilità per il mancato adeguamento della parte di impianto che non forma oggetto dell'intervento eseguito.

Data 10 / 10 / 2024

F.IND.SOLUTIONS S.R.L.
L'Amministratore Unico
rag. Claudio Fant



Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'Arte

art. 7 D.M. 22.01.08 n°. 37 (G.U. n. 61 del 22.01.08 – conforme all. I)

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, operante nel settore installazione impianti di riscaldamento, idrico-sanitari ed elettrici, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

- ✓ iscritta nel registro delle imprese (DPR 7/12/95 n.581 della CCIAA di Treviso-Belluno n.01221970252;
iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (L. 08.08.1985 n°. 443)

esecutrice dell'impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manut. straord. ☐ altro

commissionato dal:

Comune di Belluno, con sede in Piazza Duomo, 1 – 32100 – Belluno (BL), eseguito presso i locali dell'appartamento B07, al piano primo del fabbricato denominato edificio "Kraller", Palazzina B, sito in Via Lungardo, 38 – 32100 – Belluno (BL), e di proprietà dello stesso

In edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile ☐ commerciale ☐ altri usi

dichiara

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 DM 37/08 da;
☒ seguito la norma tecnica applicata all'impiego:
UNI EN 1264-3:2009 (Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture)
☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5-6 DM 37/08);
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
☐ progetto ai sensi degli art. 05-07 DM 37/08
☒ schema di impianto realizzato
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi:

☒ **Schede tecniche dei seguenti materiali:**


- sistema soffitto radiante Eurotherm modello Leonardo

declina

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data **10 / 10 / 2024**

il resp. tecnico
Il Responsabile Tecnico
ai sensi
(sig. Claudio Fant)

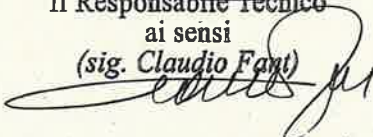

il dichiarante

F.IND SOLUTIONS S.R.L.
L'Amministratore Unico




Avvertenze per il Committente (responsabilità del committente o del proprietario) art. 8 DM 37/08;

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Data **10/10/24**

il Committente per ricevuta

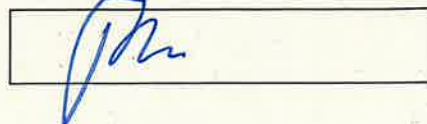

Relazione tipologica del materiale utilizzato

Impianto:

termico – posa in opera di impianto di riscaldamento a soffitto radiante

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

dichiara

Che i materiali sottoelencati:

Descrizione	Norme di riferimento	Ubicazione installazione
☒ Tubo multistrato isolato Geberit Flowfit Ø32 con raccordi a pressare	UNI EN ISO 21003	Linee di mandata e ritorno montanti per collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto
☒ Valvola a sfera a passaggio totale a farfalla Rubinetterie Bresciane Ø1"	UNI EN 10226-1:2006	Per chiusura locale circuiti di mandata e ritorno collettore di distribuzione impianto radiante a soffitto – in controsoffitto ispezionabile
☒ Pannello in cartongesso con EPS in grafite completo di tubazione a 5 strati in polietilene	EN 13163 – EN1264-4	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Pannello in cartongesso passivo con EPS	EN 13163	Fissato su telaio per controsoffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore rosso	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione mandata impianto radiante a soffitto
☒ Tubazione multistrato preisolata 20x2,0 mm di colore blu	EN ISO 21003	In controsoffitto – adduzione ritorno impianto radiante a soffitto

sono conformi alla regola dell'arte.

Che i prodotti e/o componenti sottoelencati:


Descrizione	Ubicazione installazione
☒ Collettore di distribuzione per impianto radiante a soffitto LOEX BLife 3+3 circuiti	Disimpegno in controsoffitto ispezionabile

sono conformi alla regola dell'arte;

☒ che il materiale utilizzato è idoneo all'ambiente dell'installazione;

☒ che l'intervento eseguito è compatibile con l'impianto preesistente.

Data 10 / 10 / 2024

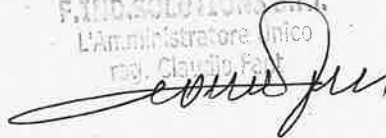F.IND.SOLUTIONS S.R.L.
L'Amministratore Unico
Claudio Fant


Il sottoscritto declina ogni responsabilità per il mancato adeguamento della parte di impianto che non forma oggetto dell'intervento eseguito.

Data 10 / 10 / 2024

F.IND.SOLUTIONS S.R.L.
L'Amministratore Unico


Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'Arte

art. 7 D.M. 22.01.08 n°. 37 (G.U. n. 61 del 22.01.08 – conforme all. I)

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, operante nel settore installazione impianti di riscaldamento, idrico-sanitari ed elettrici, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

- ✓ iscritta nel registro delle imprese (DPR 7/12/95 n.581 della CCIAA di Treviso-Belluno n.01221970252;
iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (L. 08.08.1985 n°. 443)

esecutrice dell'impianto:

termico – sostituzione radiatori esistenti con nuovi radiatori tubolari – modifiche attacchi radiatori esistenti e installazione nuova coppia di valvola e detentore

Inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manut. straord. ☐ altro

commissionato dal:

Comune di Belluno, con sede in Piazza Duomo, 1 – 32100 – Belluno (BL), eseguito presso i locali dell'appartamento B08, al piano secondo del fabbricato denominato edificio "Kraller", Palazzina B, sito in Via Lungardo, 38 – 32100 – Belluno (BL), e di proprietà dello stesso

In edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile ☐ commerciale ☐ altri usi

dichiaro

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 DM 37/08 da
- ☒ seguito la norma tecnica applicata all'impiego:
UNI EN 1264-3:2009 (Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture)
- ☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5-6 DM 37/08);
- ☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- ☐ progetto ai sensi degli art. 05-07 DM 37/08
- ☒ schema di impianto realizzato
- ☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

declino

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data 10 / 10 / 2024

Il Responsabile Tecnico
ai sensi

(sig. Claudio Fant)

il dichiarante

L'Amministratore Unico

rag. Claudio Fant

Avvertenze per il Committente (responsabilità del committente o del proprietario) art. 8 DM 37/08;

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Data 10/10/24

il Committente per ricevuta

Relazione tipologica del materiale utilizzato

Impianto:

termico – sostituzione radiatori esistenti con nuovi radiatori tubolari – modifiche attacchi radiatori esistenti e installazione nuova coppia di valvola e detentore

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

dichiara

Che i materiali sottoelencati:


Descrizione	Norme di riferimento	Ubicazione installazione
☒ Tubo in rame con raccordi a saldare Ø12 – 14	Tubo UNI 1057:2010 / raccordi UNI EN 1254-5	Adattamento tubi esistenti per nuovi attacchi radiatori
☒ Radiatori tubolari Zenith modello To-Be	UNI EN 442-1:2015	Altezza 1000 – colonne 3 – 14 elementi (cucina) Altezza 1000 – colonne 3 – 5 elementi (bagno) Altezza 1000 – colonne 3 – 14 elementi (camera)
☒ Valvola e detentore Caleffi Ø1/2"	UNI EN 215:2019	Nuovi radiatori

sono conformi alla regola dell'arte.

☒ che il materiale utilizzato è idoneo all'ambiente dell'installazione;


☒ che l'intervento eseguito è compatibile con l'impianto preesistente.

Data 10 / 10 / 2024

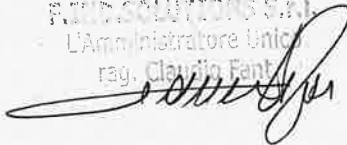F.IND SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico
rag. Claudio Fant


Il sottoscritto declina ogni responsabilità per il mancato adeguamento della parte di impianto che non forma oggetto dell'intervento eseguito.

Data 10 / 10 / 2024

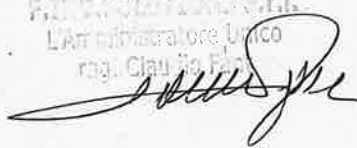F.IND SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico
rag. Claudio Fant


Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'Arte

art. 7 D.M. 22.01.08 n°. 37 (G.U. n. 61 del 22.01.08 – conforme all. I)

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, operante nel settore installazione impianti di riscaldamento, idrico-sanitari ed elettrici, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

- ✓ iscritta nel registro delle imprese (DPR 7/12/95 n.581 della CCIAA di Treviso-Belluno n.01221970252;
iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (L. 08.08.1985 n°. 443)

esecutrice dell'impianto:

termico – sostituzione radiatori esistenti con nuovi radiatori tubolari – modifiche attacchi radiatori esistenti e installazione nuova coppia di valvola e detentore

Inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manut. straord. ☐ altro

commissionato dal:

Comune di Belluno, con sede in Piazza Duomo, 1 – 32100 – Belluno (BL), eseguito presso i locali dell'appartamento B09, al piano secondo del fabbricato denominato edificio "Kraller", Palazzina B, sito in Via Lungardo, 38 – 32100 – Belluno (BL), e di proprietà dello stesso

In edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile ☐ commerciale ☐ altri usi

dichiara

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 DM 37/08 da;
☒ seguito la norma tecnica applicata all'impiego:
UNI EN 1264-3:2009 (Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture)
☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5-6 DM 37/08);
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
☐ progetto ai sensi degli art. 05-07 DM 37/08
☒ schema di impianto realizzato
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

declina

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data 10 / 10 / 2024

il resp. tecnico
Il Responsabile Tecnico
ai sensi

(sig. Claudio Fant)

il dichiarante

F.IND SOLUTIONS S.R.L.
L'Amministratore Unico

Avvertenze per il Committente (responsabilità del committente o del proprietario) art. 8 DM 37/08;

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Data 10/10/24

il Committente per ricevuta

Relazione tipologica del materiale utilizzato

Impianto:

termico – sostituzione radiatori esistenti con nuovi radiatori tubolari – modifiche attacchi radiatori esistenti e installazione nuova coppia di valvola e detentore

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

dichiara

Che i materiali sottoelencati:

Descrizione	Norme di riferimento	Ubicazione installazione
☒ Tubo in rame con raccordi a saldare Ø12 – 14	Tubo UNI 1057:2010 / raccordi UNI EN 1254-5	Adattamento tubi esistenti per nuovi attacchi radiatori
☒ Radiatori tubolari Zenith modello To-Be	UNI EN 442-1:2015	Altezza 1000 – colonne 3 – 14 elementi (cucina) Altezza 1000 – colonne 3 – 5 elementi (bagno) Altezza 1000 – colonne 3 – 14 elementi (camera)
☒ Valvola e detentore Caleffi Ø1/2"	UNI EN 215:2019	Nuovi radiatori

sono conformi alla regola dell'arte.

☒ che il materiale utilizzato è idoneo all'ambiente dell'installazione;


☒ che l'intervento eseguito è compatibile con l'impianto preesistente.

Data 10 / 10 / 2024

F.IND SOLUTIONS S.R.L.
L'Amministratore
rag. Claudio Fant


Il sottoscritto declina ogni responsabilità per il mancato adeguamento della parte di impianto che non forma oggetto dell'intervento eseguito.

Data 10 / 10 / 2024

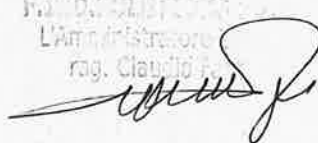F.IND SOLUTIONS S.R.L.
L'Amministratore
rag. Claudio Fant


Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'Arte

art. 7 D.M. 22.01.08 n°. 37 (G.U. n. 61 del 22.01.08 – conforme all. I)

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, operante nel settore installazione impianti di riscaldamento, idrico-sanitari ed elettrici, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

- ✓ iscritta nel registro delle imprese (DPR 7/12/95 n.581 della CCIAA di Treviso-Belluno n.01221970252;
- iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (L. 08.08.1985 n°. 443)

esecutrice dell'impianto:

termico – sostituzione radiatori esistenti con nuovi radiatori tubolari – modifiche attacchi radiatori esistenti e installazione nuova coppia di valvola e detentore

Inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manut. straord. ☐ altro

commissionato dal:

Comune di Belluno, con sede in Piazza Duomo, 1 – 32100 – Belluno (BL), eseguito presso i locali dell'appartamento B10, al piano secondo del fabbricato denominato edificio "Kraller", Palazzina B, sito in Via Lungardo, 38 – 32100 – Belluno (BL), e di proprietà dello stesso

In edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile ☐ commerciale ☐ altri usi

dichiara

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 DM 37/08 da
- ☒ seguito la norma tecnica applicata all'impiego:
UNI EN 1264-3:2009 (Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture)
- ☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5-6 DM 37/08);
- ☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- ☐ progetto ai sensi degli art. 05-07 DM 37/08
- ☒ schema di impianto realizzato
- ☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

declina

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data 10 / 10 / 2024

Il Responsabile Tecnico
ai sensi

(sig. Claudio Fant)

il dichiarante


F.IND SOLUTIONS S.R.L.
L'Amministratore Unico
rag. Claudio Fant

Avvertenze per il Committente (responsabilità del committente o del proprietario) art. 8 DM 37/08;

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Data 10/10/24

il Committente per ricevuta



Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'Arte

art. 7 D.M. 22.01.08 n°. 37 (G.U. n. 61 del 22.01.08 – conforme all. I)

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, operante nel settore installazione impianti di riscaldamento, idrico-sanitari ed elettrici, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

- ✓ iscritta nel registro delle imprese (DPR 7/12/95 n.581 della CCIAA di Treviso-Belluno n.01221970252;
iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (L. 08.08.1985 n°. 443)

esecutrice dell'impianto:

termico – sostituzione radiatori esistenti con nuovi radiatori tubolari – modifiche attacchi radiatori esistenti e installazione nuova coppia di valvola e detentore

Inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manut. straord. ☐ altro

commissionato dal:

Comune di Belluno, con sede in Piazza Duomo, 1 – 32100 – Belluno (BL), eseguito presso i locali dell'appartamento B10, al piano secondo del fabbricato denominato edificio "Kraller", Palazzina B, sito in Via Lungardo, 38 – 32100 – Belluno (BL), e di proprietà dello stesso

In edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile ☐ commerciale ☐ altri usi

dichiara

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 DM 37/08 da;
☒ seguito la norma tecnica applicata all'impiego:
UNI EN 1264-3:2009 (Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture)
☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5-6 DM 37/08);
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
☐ progetto ai sensi degli art. 05-07 DM 37/08
☒ schema di impianto realizzato
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

declina

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data **10 / 10 / 2024**

Il Responsabile Tecnico
ai sensi

(sig. **Claudio Fant**)

il dichiarante


F.IND SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico
rag. **Claudio Fant**

Avvertenze per il Committente (responsabilità del committente o del proprietario) art. 8 DM 37/08;

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Data **/ /**

il Committente per ricevuta



Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'Arte

art. 7 D.M. 22.01.08 n°. 37 (G.U. n. 61 del 22.01.08 – conforme all. I)

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, operante nel settore installazione impianti di riscaldamento, idrico-sanitari ed elettrici, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

- ✓ iscritta nel registro delle imprese (DPR 7/12/95 n.581 della CCIAA di Treviso-Belluno n.01221970252;
iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (L. 08.08.1985 n°. 443)

esecutrice dell'impianto:

termico – sostituzione radiatori esistenti con nuovi radiatori tubolari – modifiche attacchi radiatori esistenti e installazione nuova coppia di valvola e detentore

Inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manut. straord. ☐ altro

commissionato dal:

Comune di Belluno, con sede in Piazza Duomo, 1 – 32100 – Belluno (BL), eseguito presso i locali dell'appartamento B11, al piano secondo del fabbricato denominato edificio "Kraller", Palazzina B, sito in Via Lungardo, 38 – 32100 – Belluno (BL), e di proprietà dello stesso

In edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile ☐ commerciale ☐ altri usi

dichiara

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 DM 37/08 da;
- ☒ seguito la norma tecnica applicata all'impiego:
UNI EN 1264-3:2009 (Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture)
- ☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5-6 DM 37/08);
- ☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- ☐ progetto ai sensi degli art. 05-07 DM 37/08
- ☒ schema di impianto realizzato
- ☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali


declina

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.


Data 10 / 10 / 2024

il resp. tecnico
Il Responsabile Tecnico
ai sensi

(sig. Claudio Fant)



il dichiarante S.r.l.
L'Amministratore Unico
rag. Claudio Fant




Avvertenze per il Committente (responsabilità del committente o del proprietario) art. 8 DM 37/08;

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Data 10/10/24

il Committente per ricevuta

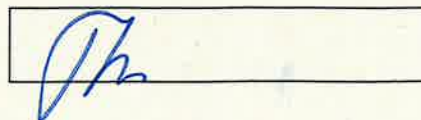

Relazione tipologica del materiale utilizzato

Impianto:

termico – sostituzione radiatori esistenti con nuovi radiatori tubolari – modifiche attacchi radiatori esistenti e installazione nuova coppia di valvola e detentore

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

dichiara

Che i materiali sottoelencati:

Descrizione	Norme di riferimento	Ubicazione installazione
☒ Tubo in rame con raccordi a saldare Ø12 – 14	Tubo UNI 1057:2010 / raccordi UNI EN 1254-5	Adattamento tubi esistenti per nuovi attacchi radiatori
☒ Radiatori tubolari Zenith modello To-Be	UNI EN 442-1:2015	Altezza 1000 – colonne 3 – 14 elementi (cucina) Altezza 1000 – colonne 3 – 5 elementi (bagno) Altezza 1000 – colonne 3 – 10 elementi (camera)
☒ Valvola e detentore Caleffi Ø1/2"	UNI EN 215:2019	Nuovi radiatori

sono conformi alla regola dell'arte.

☒ che il materiale utilizzato è idoneo all'ambiente dell'installazione;

☒ che l'intervento eseguito è compatibile con l'impianto preesistente.

Data 10 / 10 / 2024

F.IND.SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico
reg. Claudio Fant

Il sottoscritto declina ogni responsabilità per il mancato adeguamento della parte di impianto che non forma oggetto dell'intervento eseguito.

Data 10 / 10 / 2024

F.IND.SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico
reg. Claudio Fant

Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'Arte

art. 7 D.M. 22.01.08 n°. 37 (G.U. n. 61 del 22.01.08 – conforme all. I)

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, operante nel settore installazione impianti di riscaldamento, idrico-sanitari ed elettrici, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

- ✓ iscritta nel registro delle imprese (DPR 7/12/95 n.581 della CCIAA di Treviso-Belluno n.01221970252;
iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (L. 08.08.1985 n°. 443)

esecutrice dell'impianto:

termico – installazione di valvola miscelatrice a 3 vie e termostato a contatto su circuiti esistenti per adeguare l'impianto e permettere la **posa in opera di impianto radiante a soffitto**

Inteso come: ☐ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☒ manut. straord. ☐ altro

commissionato dal:

Comune di Belluno, con sede in Piazza Duomo, 1 – 32100 – Belluno (BL), eseguito presso i locali **Centrale Termica**, al piano terra del fabbricato denominato edificio "Kraller", **Palazzina A e Palazzina B**, sito in Via Lungardo, 38 – 32100 – Belluno (BL), e di proprietà dello stesso

In edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile ☐ commerciale ☐ altri usi

dichiara

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 DM 37/08 da;
☒ seguito la norma tecnica applicata all'impiego:
UNI EN 12828:2014 (Impianti di riscaldamento negli edifici)
☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5-6 DM 37/08);
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
☐ progetto ai sensi degli art. 05-07 DM 37/08
☐ schema di impianto realizzato
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi:

☒ **Schede tecniche dei seguenti materiali:**

- Miscelatore termostatico MultiMix
- Termostato a contatto Watts


declina

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data **10 / 10 / 2024**

**Il Responsabile Tecnico
ai sensi**


(sig. Claudio Fant)



F.IND SOLUTIONS S.r.l.

L'Amministratore Unico

rea. Claudio Fant




Avvertenze per il Committente (responsabilità del committente o del proprietario) art. 8 DM 37/08;

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Data **10/10/24**

il Committente per ricevuta



Relazione tipologica del materiale utilizzato

Impianto:

termico – installazione di valvola miscelatrice a 3 vie e termostato a contatto su circuiti esistenti per adeguare l'impianto e permettere la posa in opera di impianto radiante a soffitto

Il sottoscritto Claudio Fant, legale rappresentante della società **F.IND SOLUTIONS S.R.L.**, con sede in Piazza Mazzini 21, in Comune di Belluno (BL) tel.0437 1770217, fax 0437 990444, info@findsolutions.it pec: f.ind.solutions@legalmail.it P.IVA e C.F. 01221970252

dichiara

Che i materiali sottoelencati:

Descrizione	Norme di riferimento	Ubicazione installazione
☒ Tubo in rame con raccordi a pressare Viega Profipress Ø22 – Ø22	Tubo UNI 1057:2010 – Raccordi UNI 11065	Centrale Termica Palazzina A Centrale Termica Palazzina B
☒ Isolante K-Flex spessore 13mm	UNI 9174 – UNI 8457	Isolamento tubazioni in Centrale Termica Palazzina A e Centrale Termica Palazzina B

sono conformi alla regola dell'arte.

Che i prodotti e/o componenti sottoelencati:


Descrizione	Ubicazione installazione
☒ Miscelatore termostatico MultiMix kvs 4 temperature 20 – 45 Bonetti Rubinetterie Valduggia SRL codice prodotto 04736 – F3 – 4.0 Termostato a contatto WATTS modello WTC 30-9	Centrale Termica Palazzina A Un componente su ognuno dei circuiti dei seguenti appartamenti: A01 – A02 – A03 – A04 – A05 – A06 – A07 – A08
☒ Miscelatore termostatico MultiMix kvs 4 temperature 20 – 45 Bonetti Rubinetterie Valduggia SRL codice prodotto 04736 – F3 – 4.0 Termostato a contatto WATTS modello WTC 30-9	Centrale Termica Palazzina B Un componente su ognuno dei circuiti dei seguenti appartamenti: B01 – B02 – B03 – B04 – B05 – B06

sono conformi alla regola dell'arte;

☒ che il materiale utilizzato è idoneo all'ambiente dell'installazione;

☒ che l'intervento eseguito è compatibile con l'impianto preesistente.

Data **10 / 10 / 2024**

F.IND.SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico
rag. Claudio Fant


Il sottoscritto declina ogni responsabilità per il mancato adeguamento della parte di impianto che non forma oggetto dell'intervento eseguito.

Data **10 / 10 / 2024**

F.IND.SOLUTIONS S.r.l.
L'Amministratore Unico
rag. Claudio Fant
