

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto Fant Claudio, legale rappresentante dell'impresa F.Ind.Solutions S.r.l., operante nel settore installazione impianti elettrici, di riscaldamento, idrico-sanitari con sede in Piazza Mazzini, 21, comune di Belluno (BL), tel. 0437/1770217, fax 0437/990444, info@findsolutions.it, part. IVA e C.F. 01221970252.

☒ iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di Treviso - Belluno n. 01221970252.

☐ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di n.

esecutrice dell'impianto: Illuminazione ordinaria, forza motrice, punti presa dati, quadri elettrici, equipotenziale e di terra.

inteso come:

☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro

commissionato da: Comune di Belluno, con sede in Piazza Duomo, 1 - 32100 (BL), installato presso la nuova palestra polifunzionale "De Mas 2", sita in Via Aristide Gabelli, 20 - 32100 Belluno, censita catastalmente al Fg. 58, Mapp. 220, e di proprietà dello stesso, in edificio adibito ad uso:

☐ industriale ☐ civile ☐ commercio ☒ altri usi: Palestra polifunzionale

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 100 kW.

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☒ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da: Dott. Ing. Lorenzo Righele, con studio in Piazza San Bernardino, 7 - 36034 Malo (VI), elaborato di progetto: 1963-B-IMP-TAV04.1.0 - 1963-B-IMP-TAV04.2.0 - 1963-B-IMP-TAV04.3.0 - 1963-B-IMP-TAV04.6.0, con data: 11/2024

☒ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego: DM 37/08; norma CEI 64-8; norma CEI 81-10; norma CEI-EN 61439; norma CEI 0-21

☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

☒ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati

☒ schema di impianto realizzato

☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti

☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi:

☒ rapporto di verifica

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Il responsabile tecnico

Il dichiarante

data 09/01/2026

Il Responsabile Tecnico
ai sensi

(sig. Claudio Fant)

F.IND.SOLUTIONS S.r.l.

L'Amministratore Unico

(sig. Claudio Fant)

Allegati alla dichiarazione di conformità

Dati identificativi del progettista

I dati del professionista che ha redatto il progetto sono i seguenti:

Nome e cognome: Lorenzo Righele

Albo professionale: Ingegneri

Provincia: Vicenza

Numero iscrizione: 2182

Rapporto di verifica

Esame a vista

L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica.

I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione.

Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate.

I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste.

Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.

Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.

Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI.

Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario.

I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata.

I conduttori hanno le sezioni minime previste.

I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettate.

I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate.

Le connessioni dei conduttori sono idonee.

Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase.

Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.

Il nodo (nodi) collettore di terra è accessibile.

Il conduttore di protezione è stato predisposto per le masse.

Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per le masse estranee.

I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 64-8.

Prove

La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti.

La prova della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole.

La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole.

La resistenza di terra misurata nelle ordinarie condizioni di funzionamento è adeguata ai fini della sicurezza ($2\ \Omega$)

Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole.

Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto

In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2, si allegano le istruzioni che l'utente deve seguire per un corretto uso e manutenzione dell'impianto.

Tipo impianto

Impianto in un luogo a maggior rischio in caso di incendio

Istruzioni

L'impianto elettrico in oggetto è conforme alla norma CEI 64-8 e quindi è sicuro nei confronti dei "danni che possono derivare dall'utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste", come indicato all'art. 131.1 della norma stessa.

Ciò implica che l'utente deve evitare, per la propria sicurezza, un uso improprio dell'impianto elettrico, ad esempio le sostanze combustibili devono essere tenute a distanza dai faretti e piccoli proiettori di almeno:

- 0,5 m fino a 100 W;
- 0,8 m da 100 W a 300 W;
- 1 m da 300 a 500 W.

salvo diversa indicazione del costruttore.

Il titolare dell'attività deve inoltre rivolgersi ad una impresa installatrice abilitata per qualsiasi alterazione, visiva, dell'impianto elettrico, come ad esempio isolamenti danneggiati, cavi di colore giallo-verde interrotti o distaccati, interventi troppo frequenti di un interruttore differenziale.

Gli interruttori differenziali suddetti hanno un tasto di prova che deve essere premuto dall'utente, per garantire il loro corretto funzionamento, almeno ogni due mesi (salvo diversa indicazione del costruttore). *

Il titolare dell'attività deve quindi richiedere il controllo periodico di una impresa installatrice abilitata, si consiglia almeno ogni due anni, per accertare, mediante opportune verifiche e prove, l'effettivo stato di manutenzione dell'impianto elettrico, e provvedere a ristabilire con eventuali interventi mirati il necessario livello di sicurezza.

* Tale funzione può essere svolta da un dispositivo di controllo automatico.

Relazione con tipologie dei materiali

I componenti elettrici installati nell'impianto sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 in materia di regola dell'arte.

In particolare sono dotati di:

☒ Marcatura CE ☒ Marchio IMQ (o altri marchi UE) ☐ Altra documentazione (*)

Vengono qui di seguito elencati i componenti elettrici installati nell'impianto e non dotati delle indicazioni di cui sopra, che sono comunque conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08

.....
.....

(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni.

☐ L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

☒ I componenti elettrici sono idonei rispetto all'ambiente di installazione

☐ Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

.....
.....



F.Ind.Solutions S.r.l.
Piazza Mazzini, 21 - 32100 Belluno

Progetto

Nuova palestra polifunzionale "De Mas 2"

Quadro

Quadro interruttore generale (QIG)

Committente

Comune di Belluno
Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno

Tensione di esercizio

400/230

Distribuzione

TT

P.I. secondo norma



CEI EN 61439

Norma posa cavi

CEI UNEL 35024

Data: 09/01/2026

Pagina: 1/1

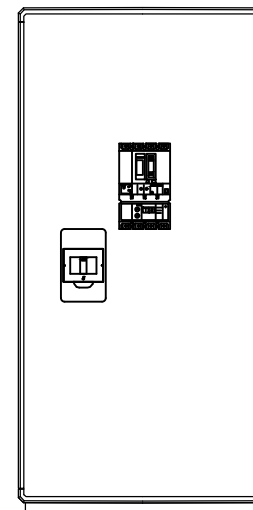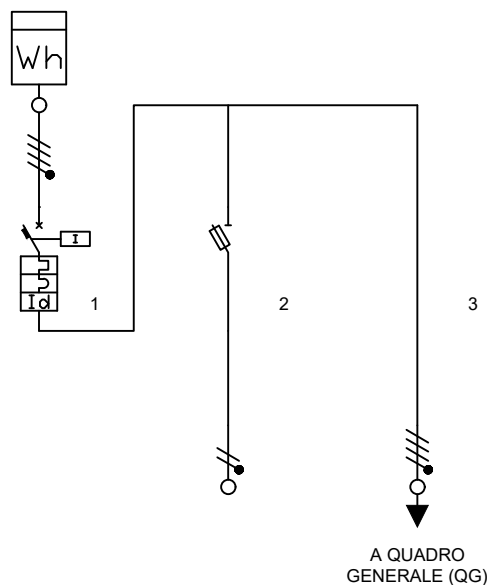

QUADRO IN VETRORESINA,
MARCA DKC CONCHIGLIA SERIE GRAFI7
CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
DIMENSIONI ESTERNE 685x1390x460mm
DIMENSIONI UTILI VANO 667x1340x428mm
GRADO DI PROTEZIONE IP55
PORTA CIECA CON SERRATURA

Identificativo	Linea 1	Linea 2	Linea 3					
Descrizione	INTERRUTTORE	PROTEZIONE	LINEA DI					
	GENERALE	SGANCIO	ALIMENTAZIONE					
			A QUADRO (QG)					
Fasi della linea	L1L2L3N	LN	L1L2L3N					
Codice articolo 1	C12E44V160L	A9N15646						
Codice articolo 2								
Poli	Tetrapolare	Unipolare+Neutro						
Corrente regolata di fase I _r (A)	1 x I _n = 160,00	1 x I _n = 6,00						
I diff. (A) / Rit.diff. (s)	1(A) / 1(s)							
Potenza totale								
Potenza effettiva								
Corrente di impiego I _b (A)	160,00	6,00	160,00					
Cos φ	0,90	0,90	0,90					
Sezione di fase (mm²)		1,50	3 X 50,00					
Sezione di neutro (mm²)		1,50	25,00					
Sezione di PE (mm²)			35,00					
Portata cavo di fase (A)		23,00	150,00					
Tipologia conduttore		FG16OM16 0,6/1kV	FG16M16 0,6/1kV					
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)		2,00	2,00					

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DECLARATION OF CONFORMITY**EU n. 94792**

Noi

We

Nome e indirizzo del
produttore
*Manufacturer's name and
address*

**BTicino SpA
Viale Borri n.231
21100 Varese
ITALY**

dichiariamo sotto la nostra sola responsabilità che i prodotti:
declare under our sole responsibility that the products:

Descrizione
Description

1 - QE GENERALE-SEZIONE: PALESTRA A. DE MAS 2 2025

Serie
Series

QMC

Codice prodotto
Item code

Odl: 18491334 - Commessa: 25/01795

Marca
Trademark

BTICINO

Soddisfano tutte le disposizioni delle direttive 2014/35/UE; 2014/30/UE
Meet all the provisions of the directive 2014/35/EU; 2014/30/EU

A condizione che siano utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, installati in conformità alle vigenti norme e/o alle prescrizioni del fabbricante.

On condition that they are used with their intended purpose and/or in accordance with the current installation standards and/or with the manufacturer's specifications.

Norme armonizzate o nazionali applicate, altri documenti normativi applicativi.

Applied harmonized standards, National standards or other normative documents.

EN 61439-1:2021**EN 61439-2:2021**

Varese, 24/06/2025



COSTA ALBERTO

BTicino S.P.A.
Responsabile Sala Prove e Coordinamento Normativo
Ing. Alberto Costa

ALLEGATO DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
ANNEXE DECLARATION OF CONFORMITY

EU n. 94792

Con riferimento alle singole prove di verifica, si precisa che i componenti del Sistema di Quadri Bticino hanno superato con esito positivo le verifiche di progetto previste dalla norma EN 61439 parte 1 e parte 2 di seguito elencate:

Costruzione:

- Art. 10.2 Verifica della robustezza dei materiali e delle parti del quadro
- Art. 10.3 Verifica del grado di protezione degli involucri
- Art. 10.4 Verifica delle distanze di isolamento in aria e superficiali
- Art. 10.5 Verifica dell'efficienza del circuito di protezione
- Art. 10.6 Verifica della coerenza dei dispositivi di commutazione e dei componenti
- Art. 10.7 Verifica dei circuiti elettrici interni e dei collegamenti
- Art. 10.8 Verifica delle connessioni esterne

Prestazione:

- Art. 10.9 Verifica delle proprietà dielettriche
- Art. 10.10 Verifica dei limiti di sovratemperatura
- Art. 10.11 Verifica della tenuta al cortocircuito
- Art. 10.12 Verifica della compatibilità elettromagnetica

Lo stesso quadro ha superato inoltre le verifiche individuali previste dalla stessa norma ai seguenti paragrafi:

- 11.2 Grado di protezione degli involucri
- 11.3 Distanze d'isolamento in aria e superficiali
- 11.4 Protezione contro la scossa elettrica ed integrità dei circuiti di protezione
- 11.5 Installazione dei componenti
- 11.6 Circuiti elettrici interni e collegamenti
- 11.7 Terminali per conduttori esterni
- 11.8 Funzionamento meccanico
- 11.9 Proprietà dielettriche
- 11.10 Cablaggio, prestazione in condizioni operative e funzionalità

I dati di riferimento del quadro elettrico, richiesti dalla norma EN 61439 parte 1 e 2 sono riportati sullo schema elettrico allegato al quadro.
Per chiarimenti o informazioni sulla dichiarazione di conformità contattate il Funzionario Tecnico Commerciale di zona.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		CARATTERISTICHE DEL QUADRO															A			
																	B			
		TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO															C			
		TENSIONE NOMINALE: Vn = 230/400 V – SISTEMA TT															D			
		FREQUENZA: f = 50 Hz															E			
		POTENZE E CORRENTI: LINEA NORMALE Inq = 160 A Icc = 16 kA															F			
		PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE: LINEA NORMALE ARRIVO DA QUADRO QIG CAVO FG16R16 SEZ. 3(1x70) + N(1x35) + PE															G			
		STRUTTURA DEL QUADRO: MATERIALE METALLICO TIPO MAS4000 (LxAxP) – 975 x 2232 x 475 mm															H			
		GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP55 CHIUSO, CON PORTA TRASPARENTE															I			
																	L			
Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.	File:	230803-02			Disegnato:		A.H.		Revisione N.				Data Rev.		bticino®		Descrizione		Commessa N.	25/01795
									0								QUADRO ELETTRICO GENERALE - "Q-G"		O.D.L.	18491334
	Cad:	AutoCAD 2013			Approvato:		A.M.						Inizio Progetto						Foglio N.	4
													26/05/2025				CARATTERISTICHE DEL QUADRO		Segue N.	5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

LINEA ALIMENTAZIONE DA QUADRO QIG

CAVO FG16R16

sez. 3(1x70) + N(1x35) + PE

COLLETTORE DI TERRA

DAL IMPIANTO DI TERRA

AI CIRCUITI IN PARTENZA

PE

TA1 TA2 TA3

BTicino F8TB160

160/5

x3

TA1-S1 TA1-S2

TA2-S1 TA2-S2

TA3-S1 TA3-S2

AN1

BTicino F4N200

SUPPLY

BUS

A

V

SC1

BTicino F10HS4

QS3

QF4

3L1 3L2 3L3 3N1

M1

4L1 4L2 4L3 4N1

M1

L1 L2 L3 N1

6.1

PE

6.1

UTENZA	DENOMINAZIONE		INTERRUTTORE GENERALE		SCARICATORE DI SOVRATENSIONE		ANALIZZATORE DI RETE		IMPIANTO FOTOVOLTAICO		AL QUADRO IMPIANTO MECCANICO		
	SIGLA												
	TIPO	POTENZA TOT. kW											
	POTENZA	kW	Ib	A									
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COEF. CONTEMP.	COS ϕ											
	COSTRUTTORE		BTICINO		BTICINO		BTICINO		BTICINO		BTICINO		
	TIPO		T7134 WF/160		021605		F323N		F74A125		T714E160		
	N.POLI	In	A	4	160	3P + N	125	3P + N	32	4	125	3P + N	160
FUSIBILE	lth	A	Idn	A							160		
	Im (o curva)	A	Pdi	kA							1600	16	
CONTATTORE	TIPO				gG 22 X 58		gG 10.3X38						
	CALIBRO		A		63		2						
RELE' TERMICO	TIPO												
	TARATURA		A										
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO								FG16M16		FG16M16		
	FORMAZIONE								3 x (1x35) + 1 x (1x16) + PE16		3 x (1x70) + 1 x (1x35) + PE35		
	LUNGHEZZA		m										
	Iz		A										
	C.d.T.	a In	%	C.d.T.	a Ib	%							
	Zk	mê		Zs	mê								
	Ik trifase/monof. kA		Ik1 fase/terra kA										
NUMERAZIONE MORSETTIERA													

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: 230803-02

Cad: AutoCAD 2013

Disegnato: A.H.

Approvato: A.M.

Revisione N.

0

Data Rev.

Inizio Progetto 26/05/2025

Descrizione

QUADRO ELETTRICO GENERALE - "Q-G"

DISTRIBUZIONE 230-400VAC

Commissa N.

O.D.L.

Foglio N.

Segue N.

25/01795

18491334

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

7.15

5L1 5L2 5L3 5N1

7.15

11L1 11N1

7.15

PE

QF13

2

22

24

15.9

21

24

13L1 13N1

13L1 13N1

M1

RPP2

14.4

13L11

13L11

M1

9.1

5L1 5L2 5L3 5N1

9.1

PE

UTENZA	DENOMINAZIONE		LUCE 2		ACCENSIONE 2									
	SIGLA													
	TIPO	POTENZA TOT. kW												
	POTENZA kW	Ib A												
COEF. CONTEMP.	COS ϕ													
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE		BTICINO											
	TIPO		FN881C10											
	N.POLI	In A	1P + N	10										
	Ith A	Idn A	10											
Im (o curva) A	Pdi kA	C	6											
FUSIBILE	TIPO													
	CALIBRO		A											
CONTATTORE	TIPO				FP1A1N230									
	In A	Pn kW			16									
RELE' TERMICO	TIPO													
	TARATURA		A											
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO		FG160M16											
	FORMAZIONE		4 x (1x2,5)											
	LUNGHEZZA		m											
	Iz A													
	C.d.T. a In %	C.d.T. a Ib %												
	Zk mΩ	Zs mΩ												
	Ik trifase/monof. kA		Ik1 fase/terra kA											
	NUMERAZIONE MORSETTIERA													

File: 230803-02

Cad: AutoCAD 2013

Disegnato: A.H.

Approvato: A.M.

Revisione N. 0

Inizio Progetto 26/05/2025

Data Rev.

bticino®

Descrizione

QUADRO ELETTRICO GENERALE - "Q-G"

DISTRIBUZIONE 230-400VAC

Commissa N. 25/01795

O.D.L. 18491334

Foglio N. 8

Segue N. 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11.15

19L1 19L2 19L3 19N1

11.15

PE

QF27

2

27L3 27N1

27L3 27N1

M1

2

28L1 28N1

M1

2

29L2 29N1

M1

11.15

19L1 19L2 19L3 19N1

11.15

PE

QF28

2

28L1 28N1

M1

2

29L2 29N1

M1

11.15

19L1 19L2 19L3 19N1

11.15

PE

QF29

2

29L2 29N1

M1

2

29L2 29N1

M1

UTENZA	DENOMINAZIONE		FINESTRE PALESTRA SCHERMA		FM UFFICIO 1° SOCCORSO		SCORTA				
	SIGLA										
	TIPO	POTENZA TOT. kW									
	POTENZA kW	lb A									
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COEF. CONTEMP.	COS ϕ									
	COSTRUTTORE		BTICINO		BTICINO		BTICINO				
	TIPO		FN881C16		FN881C16		FN881C16				
	N.POLI	In A	1P + N	16	1P + N	16	1P + N	16			
FUSIBILE	lth A	Idn A	16		16		16				
	Im (o curva) A	Pdi kA	C	6	C	6	C	6			
CONTATTORE	TIPO										
	Calibro	A									
RELE' TERMICO	TIPO										
	TARATURA		A								
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO		FS17		FS17						
	FORMAZIONE		3 x (1x2,5)		3 x (1x2,5)						
	LUNGHEZZA		m								
	Iz A										
	C.d.T. a In %	C.d.T. a Ib %									
	Zk mΩ	Zs mΩ									
	Ik trifase/monof. kA	Ik1 fase/terra kA									
NUMERAZIONE MORSETTIERA											

File: 230803-02

Cad: AutoCAD 2013

Disegnato: A.H.

Approvato: A.M.

Revisione N. 0

0

Data Rev.

Inizio Progetto 26/05/2025

Descrizione

QUADRO ELETTRICO GENERALE - "Q-G"

DISTRIBUZIONE 230-400VAC

Commissa N.

O.D.L.

Foglio N.

Segue N.

25/01795

18491334

12

13

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

bticino®

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

File:

230803-02

Cad:

AutoCAD 2013

Disegnato:

A.H.

Approvato:

A.M.

Revisione N.

0

Data Rev.

Inizio Progetto

26/05/2025

bticino

®

Descrizione

QUADRO ELETTRICO GENERALE - "Q-G"

COLLEGAMENTO AUSILIARI

Commissa N.

O.D.L.

Foglio N.

Segue N.

25/01795

18491334

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

9.8

15L3

▶

15L3

AUX

○

COMANDO ESTERNO

1

AUX

○

1

RPP1

A1

A2

ACCENSIONE 1

7.10

1

3

15L3

AUX

○

COMANDO ESTERNO

2

AUX

○

2

RPP2

A1

A2

ACCENSIONE 2

8.6

1

3

15L3

□

ALIMENTAZIONE FINESTRE

15N1

□

15L3

▶

15.1

9.9

15N1

▶

15N1

▶

15.1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

DIREZIONE MARKETING E SVILUPPO PRODOTTI

certificato di collaudo

n. ODL **18491334**n. Commessa **25/01795**

n. pos.

Procedura di collaudo conforme alla norma CEI EN 60439-1 (17-13/1) per apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione

prove individuali	effettuate	non applicabili
1. ispezione dell'apparecchiatura		
1.1 corrispondenza fra schema elettrico e costruzione realizzata	☒	☐
1.2 corrispondenza tra materiale installato ed elenco componenti	☒	☐
1.3 controllo visivo cablaggio	☒	☐
1.4 controllo visivo grado di protezione	☒	☐
1.5 corrispondenza del materiale isolante dei conduttori alle specifiche	☒	☐
1.6 verifica distanze di isolamento delle barre e delle parti metalliche	☒	☐
1.7 verifica distanze supporti barre	☒	☐
1.8 verifica delle connessioni elettriche	☒	☐
2. prova dielettrica e di isolamento		
2.1 tensione di prova 2500 V tempo di applicazione 5 s	☒	☐
2.2 tensione di prova 500 V resist. min. misurata MΩ	☒	☐
3. verifica continuità circuiti di protezione		
3.1 verifica visiva delle interconnessioni	☒	☐
3.2 mediante segnalatore acustico	☒	☐
3.3 mediante segnalatore ottico	☒	☐
4. funzionamento elettrico		
4.1 circuito principale con inserzione completa dei circuiti	☒	☐
4.2 sequenza delle fasi	☒	☐
4.3 circuiti ausiliari con completa inserzione delle apparecchiature	☒	☐
4.4 funzionamento degli organi di comando	☒	☐
4.5 intervento interruttori differenziali mediante tasto prova	☒	☐
4.6 lettura e controllo della strumentazione	☒	☐
5. controllo finale		
5.1 verifica corrispondenza targhette applicate	☒	☐
5.2 reperimento e aggiunta documentazione da allegare	☒	☐
operatore collaudo Martignon Andrea	presenti al collaudo	
data: 23/06/2025	presenti al collaudo	

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DECLARATION OF CONFORMITY**EU n. 94793**

Noi

We

Nome e indirizzo del
produttore
*Manufacturer's name and
address*

**BTicino SpA
Viale Borri n.231
21100 Varese
ITALY**

dichiariamo sotto la nostra sola responsabilità che i prodotti:
declare under our sole responsibility that the products:

Descrizione
Description

1 - QE IMPIANTI MECCANICI-SEZIONE: PALESTRA A. DE MAS 2 2025

Serie
Series

QMC

Codice prodotto
Item code

Odl: 18491335 - Commessa: 25/01795

Marca
Trademark

BTICINO

Soddisfano tutte le disposizioni delle direttive 2014/35/UE; 2014/30/UE
Meet all the provisions of the directive 2014/35/EU; 2014/30/EU

A condizione che siano utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, installati in conformità alle vigenti norme e/o alle prescrizioni del fabbricante.

On condition that they are used with their intended purpose and/or in accordance with the current installation standards and/or with the manufacturer's specifications.

Norme armonizzate o nazionali applicate, altri documenti normativi applicativi.

Applied harmonized standards, National standards or other normative documents.

EN 61439-1:2021**EN 61439-2:2021**

Varese, 24/06/2025



COSTA ALBERTO

BTicino S.P.A.
Responsabile Sala Prove e Coordinamento Normativo
Ing. Alberto Costa

ALLEGATO DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
ANNEXE DECLARATION OF CONFORMITY

EU n. 94793

Con riferimento alle singole prove di verifica, si precisa che i componenti del Sistema di Quadri Bticino hanno superato con esito positivo le verifiche di progetto previste dalla norma EN 61439 parte 1 e parte 2 di seguito elencate:

Costruzione:

- Art. 10.2 Verifica della robustezza dei materiali e delle parti del quadro
- Art. 10.3 Verifica del grado di protezione degli involucri
- Art. 10.4 Verifica delle distanze di isolamento in aria e superficiali
- Art. 10.5 Verifica dell'efficienza del circuito di protezione
- Art. 10.6 Verifica della coerenza dei dispositivi di commutazione e dei componenti
- Art. 10.7 Verifica dei circuiti elettrici interni e dei collegamenti
- Art. 10.8 Verifica delle connessioni esterne

Prestazione:

- Art. 10.9 Verifica delle proprietà dielettriche
- Art. 10.10 Verifica dei limiti di sovratemperatura
- Art. 10.11 Verifica della tenuta al cortocircuito
- Art. 10.12 Verifica della compatibilità elettromagnetica

Lo stesso quadro ha superato inoltre le verifiche individuali previste dalla stessa norma ai seguenti paragrafi:

- 11.2 Grado di protezione degli involucri
- 11.3 Distanze d'isolamento in aria e superficiali
- 11.4 Protezione contro la scossa elettrica ed integrità dei circuiti di protezione
- 11.5 Installazione dei componenti
- 11.6 Circuiti elettrici interni e collegamenti
- 11.7 Terminali per conduttori esterni
- 11.8 Funzionamento meccanico
- 11.9 Proprietà dielettriche
- 11.10 Cablaggio, prestazione in condizioni operative e funzionalità

I dati di riferimento del quadro elettrico, richiesti dalla norma EN 61439 parte 1 e 2 sono riportati sullo schema elettrico allegato al quadro.
Per chiarimenti o informazioni sulla dichiarazione di conformità contattate il Funzionario Tecnico Commerciale di zona.

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.				BTICINO SPA SCHEMA ELETTRICO QUADRO ELETTRICO IMPIANTI MECCANICI "Q-ME"															A						
																			B						
																			C						
																			D						
																			E						
																			F						
																			G						
																			H						
																			I						
																			L						
File:	230803-03	Cad:	AutoCAD 2013	Disegnato: A.H.				Revisione N.				Data Rev.		bticino®				Descrizione				Commissa N.		25/01795	
				0				Inizio Progetto		QUADRO ELETTRICO IMPIANTI MECCANICI - "Q-ME"								O.D.L.		18491335					
Approvato: A.M.								27/05/2025						INTESTAZIONE				Foglio N.		1					
																		Segue N.		2					

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		CARATTERISTICHE DEL QUADRO															A				
																	B				
																	C				
																	D				
																	E				
																	F				
																	G				
																	H				
																	I				
																	L				
Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.	File: 230803-03	Cad: AutoCAD 2013	Disegnato: A.H.					Revisione N.					Data Rev.			Descrizione		Commissa N.	25/01795		
			Approvato: A.M.										Inizio Progetto 27/05/2025			QUADRO ELETTRICO IMPIANTI MECCANICI - "Q-ME"		O.D.L.	18491335		
																		CARATTERISTICHE DEL QUADRO		Foglio N.	4
																				Segue N.	5

DIREZIONE MARKETING E SVILUPPO PRODOTTI

certificato di collaudo

n. ODL **18491335**n. Commessa **25/01795**

n. pos.

Procedura di collaudo conforme alla norma CEI EN 60439-1 (17-13/1) per apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione

prove individuali	effettuate	non applicabili
1. ispezione dell'apparecchiatura		
1.1 corrispondenza fra schema elettrico e costruzione realizzata	☒	☐
1.2 corrispondenza tra materiale installato ed elenco componenti	☒	☐
1.3 controllo visivo cablaggio	☒	☐
1.4 controllo visivo grado di protezione	☒	☐
1.5 corrispondenza del materiale isolante dei conduttori alle specifiche	☒	☐
1.6 verifica distanze di isolamento delle barre e delle parti metalliche	☒	☐
1.7 verifica distanze supporti barre	☒	☐
1.8 verifica delle connessioni elettriche	☒	☐
2. prova dielettrica e di isolamento		
2.1 tensione di prova 2500 V tempo di applicazione 5 s	☒	☐
2.2 tensione di prova 500 V resist. min. misurata MΩ	☒	☐
3. verifica continuità circuiti di protezione		
3.1 verifica visiva delle interconnessioni	☒	☐
3.2 mediante segnalatore acustico	☒	☐
3.3 mediante segnalatore ottico	☒	☐
4. funzionamento elettrico		
4.1 circuito principale con inserzione completa dei circuiti	☒	☐
4.2 sequenza delle fasi	☒	☐
4.3 circuiti ausiliari con completa inserzione delle apparecchiature	☒	☐
4.4 funzionamento degli organi di comando	☒	☐
4.5 intervento interruttori differenziali mediante tasto prova	☒	☐
4.6 lettura e controllo della strumentazione	☒	☐
5. controllo finale		
5.1 verifica corrispondenza targhette applicate	☒	☐
5.2 reperimento e aggiunta documentazione da allegare	☒	☐
operatore collaudo Martignon Andrea	presenti al collaudo	
data: 23/06/2025	presenti al collaudo	



F.Ind.Solutions S.r.l.
Piazza Mazzini, 21 - 32100 Belluno

Progetto

Nuova palestra polifunzionale "De Mas 2"

Quadro

Quadro luci sicurezza (QLS)

Committente

Comune di Belluno
Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno

Tensione di esercizio

400/230

Distribuzione

TT

P.I. secondo norma

CEI EN 61439


Norma posa cavi

CEI UNEL 35024

Data: 09/01/2026

Pagina: 1/1

DA GRUPPO
SOCCORRITORE

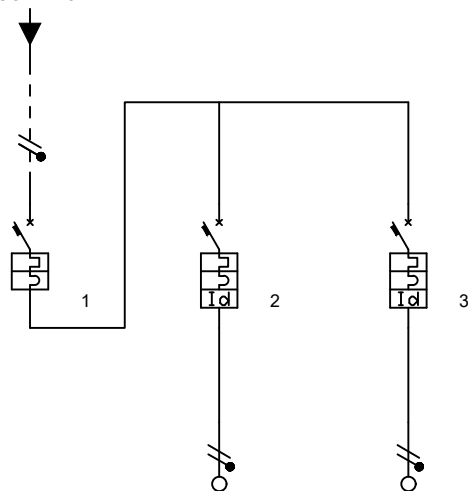

CENTRALINO DA PARETE
CON PORTA FUME'
MATERIALE ISOLANTE
CAPACITA' 18 MODULI IP65

Identificativo	Linea 1	Linea 2	Linea 3					
Descrizione	GEN.SOCCORRITORE	EMERGENZE	EMERGENZE					
	EMERGENZE	GINNASTICA	SCHERMA					
Fasi della linea	LN	LN	LN					
Codice articolo 1	FN82C10	GA8813A10	GA8813A10					
Codice articolo 2								
Poli	Bipolare	Unipolare+Neutro	Unipolare+Neutro					
Corrente regolata di fase I _r (A)	1 x I _n = 10,00	1 x I _n = 10,00	1 x I _n = 10,00					
I diff. (A) / Rit.diff. (s)		0,03(A) / 0(s)	0,03(A) / 0(s)					
Potenza totale								
Potenza effettiva								
Corrente di impiego I _b (A)	10,00	10,00	10,00					
Cos φ	0,90	0,90	0,90					
Sezione di fase (mm²)		1,50	1,50					
Sezione di neutro (mm²)		1,50	1,50					
Sezione di PE (mm²)		1,50	1,50					
Portata cavo di fase (A)		23,00	23,00					
Tipologia conduttore		FTG18OM16 0,6/1kV	FTG18OM16 0,6/1kV					
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)		2,00	2,00					



F.Ind.Solutions S.r.l.
Piazza Mazzini, 21 - 32100 Belluno

Progetto

Nuova palestra polifunzionale "De Mas 2"

Quadro

Quadro schermo (QS)

Committente

Comune di Belluno
Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno

Tensione di esercizio

400/230

Distribuzione

TT

P.I. secondo norma

CEI EN 61439


Norma posa cavi

CEI UNEL 35024

Data: 09/01/2026

Pagina: 1/1

DA QUADRO
GENERALE (QG)

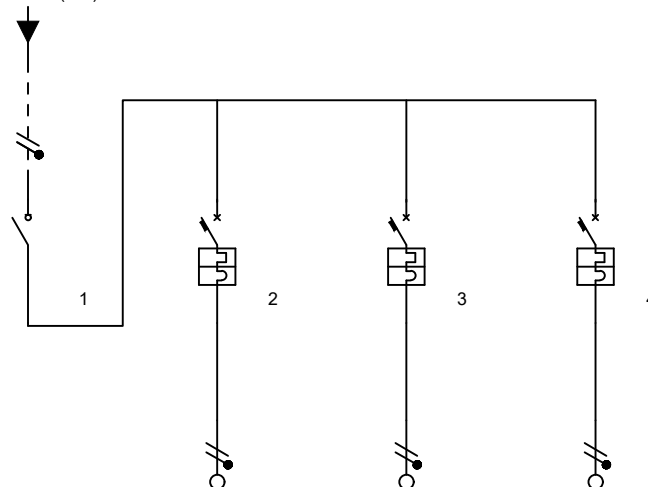

CENTRALINO DA INCASSO
CON PORTA BIANCA
MATERIALE ISOLANTE
CAPACITA' 12 MODULI IP40

Identificativo	Linea 1	Linea 2	Linea 3	Linea 4				
Descrizione	GENERALE	PRESA 1	PRESA 2	PRESA 3				
Fasi della linea	LN	LN	LN	LN				
Codice articolo 1	F72N32	FA881C16	FA881C16	FA881C16				
Codice articolo 2								
Poli	Bipolare	Unipolare+Neutro	Unipolare+Neutro	Unipolare+Neutro				
Corrente regolata di fase I _r (A)	1 x I _n = 32,00	1 x I _n = 16,00	1 x I _n = 16,00	1 x I _n = 16,00				
I diff. (A) / Rit.diff. (s)								
Potenza totale								
Potenza effettiva								
Corrente di impiego I _b (A)	32,00	16,00	16,00	16,00				
Cos φ	0,90	0,90	0,90	0,90				
Sezione di fase (mm²)		2,50	2,50	2,50				
Sezione di neutro (mm²)		2,50	2,50	2,50				
Sezione di PE (mm²)		2,50	2,50	2,50				
Portata cavo di fase (A)		16,00	16,00	16,00				
Tipologia conduttore		FS17 450/750 V	FS17 450/750 V	FS17 450/750 V				
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)		2,00	2,00	2,00				

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO - BELLUNO
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01221970252
del Registro delle Imprese di TREVISO - BELLUNO
data di iscrizione: 03/12/2018

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 03/12/2018
Iscritta nella sezione autonoma del TITOLARE EFFETTIVO il 22/11/2023

Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo BL-415475

Denominazione: F.IND.SOLUTIONS S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede:
BELLUNO (BL) PIAZZA MAZZINI, 21 CAP 32100

Domicilio digitale/PEC: F.IND.SOLUTIONS@LEGALMAIL.IT

Costituita con atto del 27/11/2018

LEI (Legal Entity Identifier): 81560090CEC6EF2C3805
Data scadenza: 27/06/2026
Fonte LOU InfoCamere

Durata della società:
data termine: 31/12/2045

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE L ATTIVITA' DI: INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI, RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, DI TELECOMUNICAZIONE, ANTENNE E PARAFULMINI; DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE, DI PROTEZIONE ANTINCENDIO E DI RILEVAZIONE FUMI E INCENDI; IMPIANTI ANTI INTRUSIONE E VIDEO SORVEGLIANZA, CONTROLLO E PROTEZIONE CON LA CONNESSA ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE; LA PROGETTAZIONE E L INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, IGIENICO-SANITARI, ACQUEDOTTI, IMPIANTI A GAS, DI CONDIZIONAMENTO E DI TRATTAMENTO ARIA IN GENERE E IMPIANTI AD ENERGIA ALTERNATIVA E RISPARMIO ENERGETICO PER USO CIVILE E INDUSTRIALE; L INSTALLAZIONE E L ASSISTENZA DI BRUCIATORI; LA COSTRUZIONE, LA GESTIONE, L ACQUISTO, LA VENDITA DI BENI IMMOBILI, URBANI, RUSTICI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI E PIU' IN GENERALE LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE, SIA IN AMBITO PRIVATO CHE PUBBLICO, DI OPERE EDILI, COMPRESSE LE ATTIVITA' AFFINI, CONNESSE E/O COMPLEMENTARI CONSENTITE IVI INCLUSA L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, FERMO RESTANDO QUANTO DI SEGUITO INDICATO CON RIFERIMENTO ANCHE ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALI PROTETTE. PERTANTO A TITOLO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO, TRA L'ALTRO LE ATTIVITA' DI SEGUITO RIPOSTATE: -COSTRUZIONE DI EDIFICI CIVILI, INDUSTRIALI E LORO RISTRUTTURAZIONE O MANUTENZIONE; -RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI; -COSTRUZIONE DI OPERE FLUVIALI, DI DIFESA E DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA E LORO RISTRUTTURAZIONE O MANUTENZIONE; -COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA E LORO RISTRUTTURAZIONE O MANUTENZIONE;



-COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DI IMPIANTI TRASPORTATORI, ASCENSORI, SCALE MOBILI, DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO; -POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI, VETROSI; - OPERE GENERALI DI FINITURA EDILE; - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI, STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO; - FONDAZIONI SPECIALI E CONSOLIDAMENTO DEI TERRENI; - COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE DELLE ACQUE; - COSTRUZIONE, MONTAGGIO E MANUTENZIONE DI ELEMENTI NON COSTITUENTI IMPIANTI TECNOLOGICI CHE SONO NECESSARI A CONSENTIRE UN MIGLIOR USO DELLA CITTA' NONCHE' LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO, QUALI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, CAMPI SPORTIVI, TERRENI DI GIOCO, SISTEMAZIONI PAESAGGISTICHE, VERDE ATTREZZATO, RECINZIONI; - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI QUALSIASI OPERA INTERRATA MEDIANTE L UTILIZZO DI TECNOLOGIE DI SCAVO NON INVASIVE QUALI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, LE PERFORAZIONI ORIZZONTALI GUIDATE E NON, CON L EVENTUALE RIUTILIZZO E SFRUTTAMENTO DELLE OPERE ESISTENTI, NONCHE' L UTILIZZO DI TECNOLOGIE DI VIDEO-ISPEZIONE, RISANAMENTO, RINNOVAMENTO E SOSTITUZIONE DELLE SOTTOSTRUTTURE INTERRATE OVVERO DI TECNOLOGIE PER MINISCAVI SUPERFICIALI. IL NOLEGGIO DI MACCHINARI; - LA VENDITA DI MATERIALI EDILI, ELETTRICI E TERMOIDRAULICI; LA GESTIONE DI TUTTE LE OPERE DI CUI AI PUNTI CHE PRECEDONO, SIA REALIZZATE IN PROPRIO CHE PREESISTENTI, IL TUTTO NELL'INTERESSE DI SOGGETTI SIA PUBBLICI - ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DAL D.LGS. 55/2016 (CODICE APPALTI) - CHE PRIVATI; LA SOCIETA' POTRA' RILASCIARE FIDEJUSSIONI, AVALLI E GARANZIE, ANCHE REALI - COMUNQUE NEL RISPETTO DEI DIVIETI IMPOSTI IN PARTICOLARE DALLA LEGGE E DALLA NORMATIVA BANCARIA - A FAVORE DI SOGGETTI TERZI CHE SVOLGANO ATTIVITA' DI QUALSIASI NATURA E GENERE ANCORCHE' CON OGGETTO NON ANALOGO O AFFINE A QUELLO TIPICO DELLE SOCIETA' IMMOBILIARI. ESSA, INOLTRE, POTRA' COMPIRE OGNI OPERAZIONE COMMERCIALE, ANCHE DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE, TANTO IN PROPRIO CHE PER COMMISSIONI, MANDATO O TRANSITO, CURANDO, ALTRESI', L ASSUNZIONE DI DEPOSITI, CONCESSIONI ED APPALTI, RAPPRESENTANZA ED AGENZIE COMMERCIALI TANTO ITALIANE CHE ESTERE. POTRA', INOLTRE, COMPIRE TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, RITENUTE NECESSARIE ED UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL OGGETTO SOCIALE COMPRESO IL TRASPORTO DI MERCI SIA PER CONTO PROPRIO CHE DI TERZI ED ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTE SOCIETA' O DI IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE E CONNESSO AL PROPRIO, CONCEDERE GARANZIE ANCHE REALI, PRESTITI AVALLI E FIDEIUSSIONI DI OGNI GENERE. 3.4 L ATTIVITA' DEVE ESSERE SVOLTA NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE NORME CHE NE DISCIPLINANO L ESERCIZIO. SONO COMUNQUE ESCLUSE LE ATTIVITA' RISERVATE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI DI CUI ALL'ART. 106 DEL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385, QUELLE RISERVATE ALLE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE DI CUI AL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58, QUELLE DI MEDIAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989 N. 39, LE ATTIVITA' PROFESSIONALI PROTETTE DI CUI ALLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1939 N. 1815 E LORO MODIFICHE, INTEGRAZIONI E SOSTITUZIONI E COMUNQUE TUTTE LE ATTIVITA' CHE PER LEGGE SONO RISERVATE A SOGGETTI MUNITI DI REQUISITI NON POSSEDUTI DALLA SOCIETA'.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO

- AMMINISTRATORE UNICO

numero componenti in carica: 1

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

LA SOCIETA' PUO' ESSERE AMMINISTRATA DA UNO O PIU' AMMINISTRATORI. IL NUMERO SARA' DETERMINATO DAI SOCI AL MOMENTO DELLA NOMINA. GLI AMMINISTRATORI POSSONO



ESSERE ANCHE NON SOCI. GLI AMMINISTRATORI POSSONO ESSERE NOMINATI FINO A REVOCA O DIMISSIONI, OVVERO A TEMPO DETERMINATO. IN TALE ULTIMO CASO SCADONO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA. GLI AMMINISTRATORI SONO RIELEGGIBILI. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI O IN GIUDIZIO SPETTA A TUTTI GLI AMMINISTRATORI CON LE MODALITA' E NEI LIMITI STABILITI AL MOMENTO DELLA NOMINA. IN MATERIA DI DIVIETO DI CONCORRENZA NON SI APPLICA IL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 2390 C.C.. AGLI AMMINISTRATORI PUO' SPETTARE, OLTRE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER RAGIONI DEL LORO UFFICIO, UN EMOLUMENTO ANNUO NELLA MISURA STABILITA DA DECISIONE DEI SOCI ALL'ATTO DELLA LORO NOMINA O SUCCESSIVAMENTE; A FAVORE DEGLI STESSI POTRANNO ALTRESI' ESSERE ACCANTONATE SOMME A TITOLO DI TRATTAMENTO DI FINE MANDATO, IL TUTTO NEI LIMITI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA. GLI AMMINISTRATORI SONO INVESTITI DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', AD ECCEZIONE SOLTANTO DI QUANTO IN FORZA DELLA LEGGE O DEL PRESENTE STATUTO SIA RISERVATO ALLA DECISIONE DEI SOCI. QUANDO L'AMMINISTRAZIONE E' AFFIDATA A PIU' PERSONE, QUESTE COSTITUISCONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. TUTTAVIA, SALVO QUANTO PER LEGGE O IN FORZA DEL PRESENTE ATTO RISERVATO ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE PUO' ESSERE AD ESSE AFFIDATA DISGIUNTAMENTE OPPURE CONGIUNTAMENTE, ANCHE CON RIFERIMENTO A SPECIFICHE CATEGORIE DI ATTI, SECONDO QUANTO STABILITO NELLA DELIBERAZIONE DI NOMINA; IN TALI CASI SI APPLICANO, RISPETTIVAMENTE, GLI ARTICOLI 2257 E 2258 C.C., MA LA DECISIONE DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 2257 C.C. E AL SECONDO COMMA DELL'ART. 2258 C.C. E' ADOTTATA DAGLI AMMINISTRATORI A MAGGIORANZA CALCOLATA PER TESTE.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
GLI UTILI SARANNO RIPARTITI COME SEGUE: A) IL 5% (CINQUE PER CENTO) AL FONDO DI RISERVA, NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 2430 C.C.; B) IL 95% (NOVANTACINQUE PER CENTO) AI SOCI IN PROPORZIONE ALLA QUOTA DI CAPITALE POSSEDUTA, SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE.

Clausole di recesso:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole di esclusione:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole di prelazione:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 10.000,00
sottoscritto 10.000,00
versato 10.000,00

Conferimenti e benefici:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

ATTIVITA'

Attivita' prevalente esercitata dall'impresa:
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI, RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE E DI TELECOMUNICAZIONE

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 11/12/2018



Attività esercitata nella sede legale:

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI, RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE E DI TELECOMUNICAZIONE (DAL 11.12.2018)

Attività secondaria esercitata nella sede legale:

PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMOTECNICI, IDRICI E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA E DI PROTEZIONE ANTINCENDIO, COSTRUZIONE DI OPERE EDILI; INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE); COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA IN BASSA/MEDIA/ALTA TENSIONE IVI COMPRESI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LORO RISTRUTTURAZIONE E/O MANUTENZIONE (DAL 01.10.2019)
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI (DAL 01.01.2022)

Categorie di opere generali e specializzate

(fonte Casellario ANAC):

Categoria: OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

Classificazione: III - FINO A 1.033.000 EURO

Categoria: OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Classificazione: III - FINO A 1.033.000 EURO

Categoria: OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA

Classificazione: II - FINO A 516.000 EURO

Categoria: OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE

Classificazione: II - FINO A 516.000 EURO

Categoria: OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

Classificazione: IIIBIS - FINO A 1.500.000 EURO

Categoria: OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

Classificazione: IIIBIS - FINO A 1.500.000 EURO

Categoria: OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

Classificazione: II - FINO A 516.000 EURO

Categoria: OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI

Classificazione: III - FINO A 1.033.000 EURO

Categoria: OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI

Classificazione: II - FINO A 516.000 EURO

Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici

(fonte Casellario ANAC):

Codice identificativo SOA: 02859640241

Denominazione: ESNA SOCIETA' ORGANISMO DI ATTESTAZIONE SPA

Numero attestazione: 16194AL/16/00

Data rilascio: 11/01/2024

Data scadenza: 10/01/2029

Ulteriori informazioni da Casellario ANAC:



Certificazione di qualita' rilasciata da: DI.QU. S.R.L.
Data scadenza: 28/11/2025

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

Codice: INSTALLATORI - LETTERA A (D.M. 37/2008)
requisiti accertati
Ente: CAMERA DI COMMERCIO
Data denuncia: 11/12/2018
Data accertamento: 11/12/2018

Codice: INSTALLATORI - LETTERA B (D.M. 37/2008)
requisiti accertati
Ente: CAMERA DI COMMERCIO
Data denuncia: 11/12/2018
Data accertamento: 11/12/2018

Codice: INSTALLATORI - LETTERA C (D.M. 37/2008))
requisiti accertati
Ente: CAMERA DI COMMERCIO
Data denuncia: 11/12/2018
Data accertamento: 11/12/2018
Ulteriori specificazioni: CON L'ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE

Codice: INSTALLATORI - LETTERA D (D.M. 37/2008)
requisiti accertati
Ente: CAMERA DI COMMERCIO
Data denuncia: 11/12/2018
Data accertamento: 11/12/2018

Codice: INSTALLATORI - LETTERA E D.M. 37/2008)
requisiti accertati
Ente: CAMERA DI COMMERCIO
Data denuncia: 24/06/2019
Data accertamento: 24/06/2019

Codice: INSTALLATORI - LETTERA G (D.M. 37/2008)
requisiti accertati
Ente: CAMERA DI COMMERCIO
Data denuncia: 11/12/2018
Data accertamento: 11/12/2018

Registro Nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra limitatamente ai Reg. CE n.
303 e CE n. 304

(fonte Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica):

Data iscrizione: 19/08/2021

Iscritto nella sezione di: VENEZIA

FGI06216

Attivita': ATTIVITA' DI INSTALL., RIPARAZ., MANUTEN., ASSIST. O SMANTELLAMENTO
APPARECCHIATURE FISSE REFRIGERAZIONE, CONDIZIONAMENTO D'ARIA, POMPE DI CALORE
FISSE CONTENENTI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA (ART.8, COM.1 DPR 146/2018) AI
SENSI REG.DI ESEC.(UE) 2015/2067

Data emissione: 08/10/2021

Data scadenza: 07/10/2026

Stato: Valido

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE



15/9/2025

* FANT CLAUDIO (rappresentante dell'impresa)
nato a BELLUNO (BL) il 13/07/1964
codice fiscale: FNTCLD64L13A757P
- AMMINISTRATORE UNICO data atto di nomina 27/11/2018
durata in carica A TEMPO INDETERMINATO
Data iscrizione: 03/12/2018
Abilitazioni professionali
ABILITATO AI SENSI DEL D.M. 37/2008 PER LE LETTERE A - B - C (CON L'ESCLUSIONE
DEGLI IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE) - D - G

* PLAZZOLI MARCO
nato a FELTRE (BL) il 10/03/1972
codice fiscale: PLZMRC72C10D530B
- PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI D.M. 37/2008 data nomina 15/01/2021
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Abilitazioni professionali
LETTERA E

* SCARIAN WILLJ
nato a BELLUNO (BL) il 29/12/1976
codice fiscale: SCRWLJ76T29A757A
- REVISORE UNICO data atto di nomina 30/06/2023
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025
Data iscrizione: 07/08/2023

* FREGONA NICOLÒ
nato a BELLUNO (BL) il 09/12/1998
codice fiscale: FRGNCL98T09A757V
- PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI D.M. 37/2008 data nomina 29/09/2023
Abilitazioni professionali
ABILITATO PER LE LETTERE A-B-C(ESCLUSA REFRIGERAZIONE)-G (DAL 29/09/2023)

DEPOSITO ATTESTATO FER CONSEGUITO IL 13/09/2023 - VALIDITA' TRIENNALE.

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale MAGAZZINO
SEDICO (BL) VIA G. SEGUSINI, 24 CAP 32036

Attività esercitata:
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALE ELETTRICO E TERMOIDRAULICO (DAL 04.11.2021)

Data apertura: 01/01/2019

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE AGEDRVEN N. 0021061 DEL 28/04/2016.

RISCOSSI PER NR BOLLI	3	EURO	48,00
PER DIRITTI		EURO	5,00



15/9/2025

TOTALE EURO 53,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 102621

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA DICHIARAZIONE DI PROCEDURA CONCURSALE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.
SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCURSALE IN CORSO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

PER IL CONSERVATORE
L'ADDETTO

ANDREA DAVIA'

L'Impiegato Addetto
Andrea Davia

Handwritten signature of Andrea Davia

*** fine certificato ***

